

**CONSELHO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CSFA)**  
**27ª Reunião Ordinária**

**ATA:**

**Data / hora:** dia 19/02/2024, às 15:00hrs.

**Local:** 2º andar do Prédio Anexo do Palácio Guanabara

**Membros:**

1. **Agenersa:** José Carlos dos Santos Araújo  
Suplente: Robson Cardinelli
2. **IRM:** Bruno Jorge Vaz Sasson
3. **Poder Concedente:** Daniela Gaio Martins  
Suplente: Mila Braga de Lima
4. **CEDAE:** Humberto de Mello Filho
5. **Bloco I:** Paula Passos Aboudib
6. **Bloco II:** Lucas Tadeu Bergamim Arrosti  
Suplente: Ivana Cunha Junqueira
7. **Bloco III:** Claudino Vitor Rocha do Espírito Santo  
Suplente: Eduardo Fontenelle
8. **Bloco IV:** José Fernando da Silva Motta

1. Verificação do quórum regimental;

Todos blocos presentes.

2. Aprovação da Ata referente à 13ª Reunião Extraordinária realizada em 30/01/2024;

Ata aprovada.


3. Informes sobre os Planos Operacionais de Verão com início em 21/12/2023;

Funcionamento regular.

4. Atualizações sobre a reunião com o objetivo de construir documento sobre as prioridades a serem informadas às Concessionárias de Energia;

A Secretaria de Energia (SENEMAR) criou um Centro Estadual de Emergência em Energia (CEEE). IRM lembrou que o CSFA ficou de indicar as prioridades. AGENERSA enviou ofício solicitando representantes para criação de um grupo de trabalho para tratar os assuntos de energia. O que existe é um grupo de whatsapp. Sugestão da comunicação ser do CCO de água diretamente com o CEEE. Encaminhamento: Presidente irá marcar uma reunião com o Felipe Peixoto para sugerir um fluxo de comunicação. Sugestão dos eventos na região metropolitana serem comunicados diretamente entre os centros de controle e a demandas do interior serem comunicadas por um interlocutor pré definido de cada concessionária com o CICC de energia.

5. Informes de cronogramas para instalação de Pontos de Medição, em conformidade com o disposto na Ata da 13ª Reunião Extraordinária;

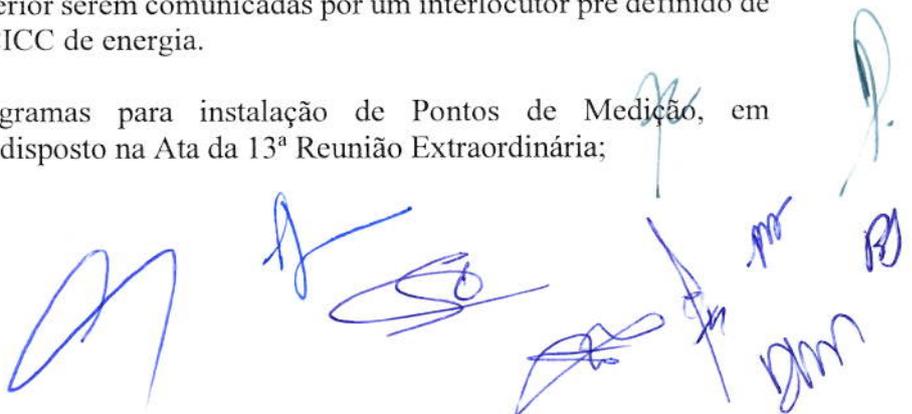

IRM disponibilizou um modelo (planilha) que está sendo preenchido pelas concessionárias. Primeiro estão fechando o cronograma, na sequência os projetos executivos para então conversar com as prefeituras. Próxima reunião do GT, dia 21/2 será para fechar um cronograma, com previsão de início em julho. Iguá e Águas do Rio já entregaram. Rio Mais apresentará na próxima reunião do GT. Falta a Cedae apresentar seu cronograma. Proposta é primeiro regionalizar, separar o que tem muita interferência, por categoria.

6. Informes sobre as reuniões acerca dos investimentos operacionais e manutenção periódica dos equipamentos da CEDAE e dos Blocos I, II, III e IV (atualizações quanto à reunião ocorrida em 24/01/2024);

Poder Concedente questionou sobre a forma que essa informação está sendo sistematizada. Águas do Rio explicou que houve uma falha de comunicação, mas que a ata da última reunião será disponibilizada hoje (anexo desta ata). AGENERSA sugeriu que todas as atas dos diversos grupos de trabalho sejam disponibilizadas no grupo de whatsapp do conselho e no processo SEI. O Poder Concedente pontuou que os investimentos obrigacionais estão descritos nos planos diretores de cada município. Houve um questionamento do porquê dessa nova obrigação de prestar contas por parte das concessionárias. O Poder Concedente pontuou que a Casa Civil está construindo um fluxo de informações trimestrais sobre os investimentos e sugeriu que quando estiver fluindo/rodando os relatórios serão disponibilizados no CFSA, inclusive a CEDAE. Rio Mais pontuou que a proposta inicial era a CEDAE informar sobre os investimentos da companhia sobre as obras no upstream. Águas do Rio sugeriu que essas reuniões sejam capitaneadas pelo IRM e não pela CEDAE, o que foi aprovado. Próxima reunião será puxada pelo IRM, dia 20/3, para atualização dos investimentos da CEDAE (elevatórias).

7. Atualizações do Grupo de Trabalho no que diz respeito ao Regramento de Comunicação de acidentes/incidentes, funcionamento do CCO e análise de risco (Resultado da reunião de 17/01 realizada no IRM);
8. Informes quanto ao levantamento das áreas de risco sobre as adutoras ("*Areas Non Aedificandi*"). Aguardando reenvio do levantamento das áreas para o IRM;\*


IRM relatou sobre os resultados da audiência pública em Nova Iguaçu. Na última reunião as concessionárias ficaram de enviar o número dos processos SEI para o IRM, o que foi disponibilizado no grupo de whatsapp e aqui registrado:

\* O IRM JÁ TEM ACESSO AOS LEVANTAMENTOS NOS PROCESSOS SEI; 

- SEI-220007/002108/2023 (Rio+ Saneamento);
- SEI-430001/002343/2023 (Iguá);
- SEI-220007/000548/2022 e SEI-220007/000547/2022 (Águas do Rio 1 e 4)

9. Discussão sobre o Regimento Interno do CSFA e o voto de qualidade, conforme o item 9 da 26ª Reunião Ordinária ocorrida em 16/01/2023, lembrando que foi disponibilizado no grupo do CSFA parecer da Procuradoria do IRM sobre o assunto;

Adiado para próxima reunião.

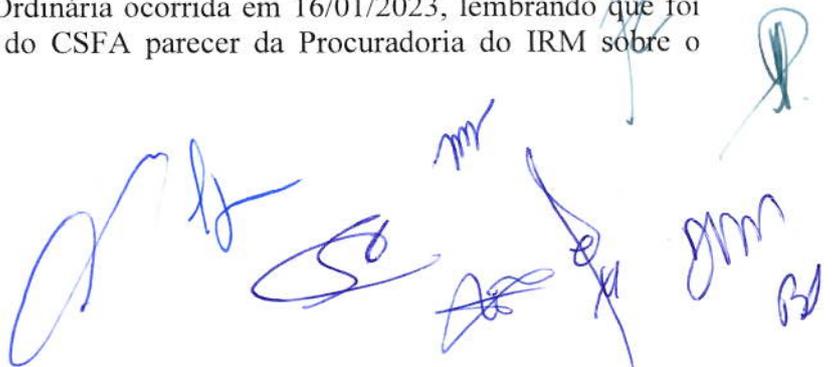

**10. Discussão sobre a situação do depósito de resíduos em Volta Redonda diante do risco de contaminação do rio Paraíba do Sul, a pedido da Águas do Rio;**

Águas do Rio lembrou que o assunto foi pauta de matéria jornalística (colocado no grupo) e sugeriu que o Conselho acione o INEA para alertar sobre o perigo de contaminação. Encaminhamento: Presidente irá convidar o presidente do INEA para participar de uma reunião do conselho.

**11. Assuntos Gerais;**

Rio Mais Saneamento informou que um grupo da ANEL está com problema inviabilizando a manutenção, ou seja, o grupo está sem reserva. A concessionária está buscando soluções para trocar o rolamento. Encaminhamento: realizar uma reunião dos técnicos da concessionária com os técnicos da CEDAE para estudar soluções.

Sugestão de pauta da Águas do Rio: disponibilização de dados no CCO (vazão e pressão) e eventos relevantes de manobra e manutenções, por parte das Concessionárias e da CEDAE. Rio Mais Saneamento relatou sobre a compra de um monitor para visualização das informações, o que não foi permitido. CEDAE esclareceu que há a preocupação de proteção de dados do sistema. Encaminhamento: próxima reunião dia 12/3, cada concessionária e a CEDAE trarão um representante que atua no CCO para encaminhar essa discussão.

**12. Próxima Reunião Ordinária dia 12/03/2024, às 10:00hrs: definição de local.**



## **Reunião 24/01/24 realizada na sede da CEDAE.**

### **Participantes:**

CEDAE – Humberto Mello

Iguá – Lucas, Ivana Junqueira, Felipe Aranha e Douglas Jordão

Águas do Rio – Jasmine, Jader e Paula Aboudib

Casa Civil – Mila de Lima

Rio +: não compareceu

IRM: não compareceu

A CEDAE pontuou que foi acordado na última reunião do CSFA que a CEDAE deveria apresentar os investimentos nas elevatórias de água tratada e água bruta. O IRM também pediu para que todas as concessionárias apresentassem as melhorias realizadas em suas elevatórias.

A Águas do Rio e Iguá apresentaram as melhorias realizadas em seus equipamentos (elevatórias, booster, etc), conforme os documentos anexos (anexo 1 e 2).

A Águas do Rio pontuou que o cronograma apresentado pela CEDAE em 22/10/23 indicava que até o verão todas as bombas reservas teriam sido instaladas, mas isso não ocorreu.

Sobre as melhorias nas elevatórias da CEDAE, foi pontuado que:

- O ARG terá os 5 grupos pontos instalados em março/24;
- A 4ª bomba do NARG deve ser instalada até sexta (26/01) e a 5ª bomba reserva em até 10 dias corridos (02/02/24);
- Há licitação em curso para compra dos seguintes motores: 2 no ARG, 1 na NEZR, 1 no NARG e 4 no BRG. A previsão de conclusão é de até novembro/24 (anexo 3);
- Também há licitação para compra e instalação da bomba (reserva fria) no Lameirão. A previsão de conclusão é até agosto/24 (anexo 3);
- Para o Lameirão foi contratada empresa de consultoria para instalar o último conjunto motor bomba (bomba 1). Ainda está em projeto, sem previsão de conclusão.
- Será feita reforma geral em todos os painéis elétricos do Lameirão, sem previsão de conclusão.

A Águas do Rio destacou o déficit de mil litros em razão do problema ocorrido no NARG. A CEDAE indicou que o problema será resolvido até sexta – feira (26/01/24) e que a CEDAE entrega mais água do que o volume do *take or pay*.

A Águas do Rio solicitou que as vazões de produção da CEDAE estejam disponíveis no CCO compartilhado.

A Águas do Rio também questionou sobre as melhorias para a qualidade da água, tendo pontuado que as últimas interferências no sistema impactaram a prestação do serviço de abastecimento de água no Bloco 1 e 4 (exs: a) ETA Japeri – 79 horas paradas no mês de janeiro e b) redução da ETA Guandu nos dias 14/01/24, 15/01/24 e 21/01/24 - mais de 2 milhões de metros cúbicos não disponibilizados).

A CEDAE pontuou que a qualidade do rio não é de sua responsabilidade e, sim, do INEA. Indicou também que o tema não era pauta dessa reunião e que está investindo aproximadamente R\$ 1 bilhão em reformas da ETA Guandu. Exemplos:

- recuperação de todos os filtros da NETA até março;
- licitação pra recuperação dos filtros da VETA;
- raspador dos decantadores 9,8,7;

- projeto para flotação dos outros 6 decantadores ao invés de limpeza mecânica);
- modernização da barragem de captação;
- compra de dados da captação e tratamento.

**Anexo 1 – Melhorias realizadas pela Águas do Rio nas elevatórias de água:**

**Anexo 2 – Melhorias realizadas pela Iguá nas elevatórias de água:**

**Anexo 3 – PPT da CEDAE com o cronograma de melhorias nas elevatórias de água bruta e tratada:**

