

# CONSELHO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CSFA)

## 32ª Reunião Ordinária

### ATA:

**Data / hora:** dia 16/07/2024, às 10:00hrs.

**Local:** Av. Treze de maio, n.º 23/23º andar – Auditório da AGENERSA.

### **Membros:**

1. **Agenersa:** José Carlos dos Santos Araújo 

Suplente: Robson Cardinelli 

2. **IRM:** Bruno Jorge Vaz Sasson 

Suplente: Maurício Silva Knoploch dos Santos 

3. **Poder Concedente:** Cássio Nogueira de Castro 

Suplente: Daniel de Castro Carcau 

4. **CEDAE:** Humberto de Mello Filho

Suplente: Daniel Okumura

5. **Bloco I:** Tatiana Vaz Carius 

Suplente: Anselmo Henrique Seto Leal

6. **Bloco II:** Lucas Tadeu Bergamim Arrosti 

Suplente: Ivana Cunha Junqueira 

7. **Bloco III:** Claudino Vitor Rocha do Espírito Santo 


Suplente: Eduardo Fontenelle 

8. **Bloco IV:** José Fernando da Silva Motta 

Suplente: Josélio Alves Raymundo

1. Verificação do quórum regimental; CEDAE ausente.


2. Atualizações sobre as medidas constantes na proposta trazida no item 2, da Ata da 31ª R.O., bem como as informações sobre o quadro resumo das adutoras acima de 800 mm, com a kilometragem, identificação dos trechos, mapa e os critérios de criticidade das localidades com ocupação desordenada, conforme solicitação do IRM (com prazo 21/6); Águas do Rio 4 encaminhou a documentação inicial à CEDAE para aprovação. Ademais, em relação aos documentos solicitados pelo IRM, os mesmos serão entregues até essa semana. Destaca-se que a Iguá e a Rio Mais Saneamento já entregaram tais documentos.

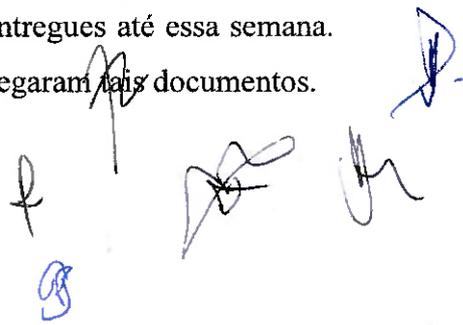

3. Reunião com o Subsecretário Felipe Peixoto da Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar do Rio de Janeiro (SEENEMAR) sobre o fluxo de comunicação de prioridades de acidentes/incidentes na rede elétrica (aguardando agendamento pelo Secretário); Pendente (adiado).
4. Reunião com o Presidente do INEA sobre o item 10, da Ata 27ª R.O. (Discussão sobre a situação do depósito de resíduos em Volta Redonda diante do risco de contaminação do rio Paraíba do Sul, a pedido da Águas do Rio), bem como sobre o item 3, da Ata 29ª R.O. (Paralisação da Estação Imunana-Laranjal); Pendente (adiado).
5. Próximas Paradas Programadas do Guandu (já definida a 1ª parada em 05 de setembro; parada em novembro com data a confirmar, lembrando do evento do G20); A data referente a 2ª parada ainda será definida (o GT definiu como possíveis data para a segunda parada os dias 07/11 ou 28/11, cabendo à CEDAE a decisão final. Também será definida uma data para a parada do Imunana Laranjal.)
6. Discussão sobre a proposta de Regimento Interno do CCO entregue pelo IRM, conforme o Anexo II, constante da Ata 31ª R.O.; Agendada reunião para o dia 30/07, terça-feira, às 10:00 hs, que será realizada no IRM discussão e/ou alinhamento acerca dos pontos divergentes entre as partes, sendo tal decisão referendada na próxima reunião ordinária agendada do CSFA.
7. Item 9, da Ata da 30ª Reunião Ordinária: Informes sobre as reuniões acerca dos investimentos operacionais e manutenção periódica dos equipamentos da CEDAE e dos Blocos I, II, III e IV (Lembrar que a reunião anteriormente agendada para 15/07, às 10:00 hrs, na CEDAE foi cancelada em 14/07/2024 com a ciência de todos os membros, restando acertado que na Reunião Ordinária de hoje será designada uma nova data); Aguardar retorno do Sr. Humberto (CEDAE) para definir uma nova data.



8. Atualização sobre os Informes de cronogramas para instalação de Pontos de Medição, em conformidade com o disposto no item 5, da Ata da 29ª Reunião Ordinária (Lembrar que o IRM apresentou o “*Cronograma de Obras CCO Externo*” – Anexo II, na 30ª Reunião Ordinária, bem como as alterações a serem realizadas, conforme consignado em Ata da 31ª R.O.); IRM informa que irá ajustar o cronograma na próxima reunião.
9. Informes da Concessionária Rio Mais Saneamento sobre a situação da NEL (Confirmar as medidas que estão sendo tomadas para a instalação da bomba reserva na parada programada de 24 horas, no dia 05/09/2024); Presidente do CSFA solicitou comprovante de transferência de titularidade por parte da Rio Mais, sendo informado pela mesma que já consta processo sobre o tema nesta AGENERSA.
10. Item 10, da Ata da 31ª Reunião Ordinária: i) confirmar o resultado advindo do Conserto do Sistema de Porto de Caixas, em Itaboraí pelo Bloco 1 e CEDAE a ser realizado conjuntamente; ii) apreciação do relatório técnico da divisa dos blocos 2 e 3 (ponte canal) – Anexo III; i) o vazamento de Porto de Caixas foi resolvido com a CEDAE; ii) A AGENERSA (Sr. Robson) elogia o relatório apresentado; Presidente do CSFA afirma que a definição de responsabilidade deverá se dar na esfera regulatória e o Conselho dará encaminhamento para a Agência. A Iguaú se remete às conclusões do IRM de que a Ponte do Catonho se encontra na área de concessão do Bloco 3. A Rio Mais não se opõe ao relatório apresentado pelo IRM e suas conclusões, porém ressalta que o mesmo não se encontra em conformidade com o Edital de Concorrência e que o seu deslinde se dará juridicamente.
11. Assuntos Gerais; Bloco 4 solicita que na próxima reunião a CEDAE atualize sobre os investimentos sobre o sistema Acari.
12. Próxima Reunião Ordinária dia 13/08/2024, às 10:00hrs, a ser realizada no IRM.

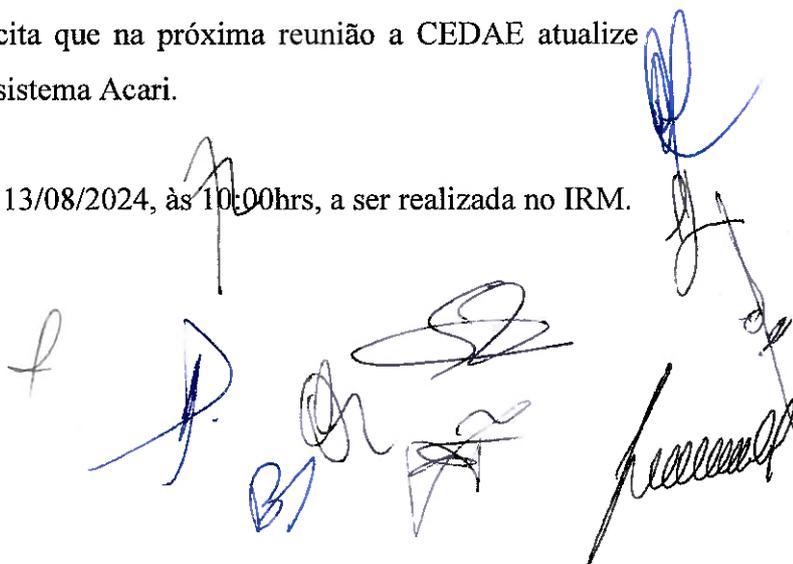The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or full names, scattered across the lower right and center of the page.