

CONSELHO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CSFA)
33ª Reunião Ordinária

ATA:

Data / hora: dia 13/08/2024, às 10:00hrs.

Local: Av. Presidente Wilson, 231 – Centro – Instituto Rio Metrópole (IRM).

Membros:

1. **Agensersa:** José Carlos dos Santos Araújo - ok
Suplente: Robson Cardinelli
2. **IRM:** Bruno Jorge Vaz Sasson – ok
Suplente: Maurício Silva Knoploch dos Santos - ok
3. **Poder Concedente:** Cássio Nogueira de Castro - ok
Suplente: Daniel de Castro Carcau - ok
4. **CEDAE:** Humberto de Mello Filho -ok
Suplente: Daniel Okumura
5. **Bloco I:** Tatiana Vaz Carius -ok
Suplente: Anselmo Henrique Seto Leal -ok
6. **Bloco II:** Lucas Tadeu Bergamim Arrosti
Suplente: Ivana Cunha Junqueira -ok
7. **Bloco III:** Claudino Vitor Rocha do Espírito Santo - ok
Suplente: Eduardo Fontenelle - ok
8. **Bloco IV:** José Fernando da Silva Motta -ok
Suplente:

1. Verificação do quórum regimental;


Verificado o quórum regimental.

Registra-se a presença dos representantes da Centro de Gerenciamento de Riscos e Emergência em Energia (CGREE). Cel. BM Alexandre Silveira, Major PM Luiz Augusto, Major PM Bragança.

Participação: Douglas Jordão (IGUA) e Rafael Menezes (AGENERSA)

2. Apresentação do Centro de Gerenciamento de Emergência do Rio de Janeiro pelo Secretário Felipe Peixoto da Secretaria de Estado de Energia do e Economia do Mar do Rio de Janeiro (SEENEMAR) sobre o fluxo de comunicação de prioridades de acidentes/incidentes na rede elétrica;

Apresentação do Centro de Gerenciamento de Emergência do Rio de Janeiro anexo I. Águas do Rio participa do CGREE, explica que nos eventos emergenciais já existe protocolo, mas pode haver maior celeridade das concessionárias de energia. Reiteraram a necessidade de auxílio para as novas ligações e para que as podas sejam feitas, uma vez que as concessionárias de energia não estão fazendo as podas necessárias, tampouco cumprindo os prazos de novas ligações. Secretário articulará novas reuniões entre as concessionárias de saneamento com as concessionárias de energia, em separado, iniciando pela Cedae com a Enel e Light (dia 19/8), dia 26/8 (blocos 1 e 4), 2/9 (Iguá só com a Light) e 9/9 (Rio Mais Saneamento). Registra-se que as concessionárias de saneamento já apresentaram os problemas na reunião com a SEENEMAR, ocorrida em

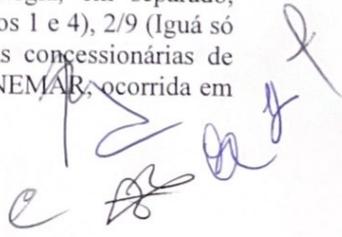

dezembro de 2023. Secretário Felipe Peixoto solicita apoio para articular as equipes de tecnologia da informação. Contato com mario.badiola@seenemar.rj.gov.br e marco.vilela@seenemar.rj.gov.br

3. Próximas Paradas Programadas do Guandu e Estação Imunana-laranjal;

i) 1ª parada do Guandu a ser realizada em 05 de setembro de 2024;

05/09/2024: OK

ii) 2ª parada do Guandu: pendente de confirmação (conforme item 5, da Ata da 32ª R.O. foi informado que o GT definiu como possíveis datas os dias 07/11 ou 28/11;

07/11/2024: OK

iii) data parada Programada da Estação Imunana-laranjal;

12/09/2024: OK

4. Discussão sobre a proposta de Regimento Interno do CCO entregue pelo IRM, conforme o Anexo II, constante da Ata 31ª R.O., tendo em vista o adiamento da reunião que seria realizada em 30/07 nas dependências do IRM, conforme item 6 da Ata da 32ª R.O;

IRM apresentou a construção do trabalho conjunto (documento enviado há 3 semanas).

AGENERSA ressaltou a importância de deixar clara a competência do CCO e do CSFA e a governança do sistema, para não escalar decisões operacionais/técnicos para Agência, a exemplo da situação da aquisição dos 33 macromedidores. As concessionárias ressaltaram que a questão levada à Agência foi em relação ao custeio e não em relação à parte técnica.

SECC concorda que o conselho deve decidir as questões operacionais e sugere que a AGENERSA revise o regimento interno do CCO.

Blocos 1 e 4 parabenizam a construção da proposta e propõe que os ajustes sejam feitos em apartado.


Bloco 2 corrobora a necessidade de definir claramente as competências do CCO, do CSFA e da Agência.

Bloco 3 faz coro aos outros blocos.

Ajustes solicitados:

- Artigo 1º: Alterar a forma da redação inicial;

- Artigo 2º: Sugestão de alterar a forma e incluir as competências de todos;

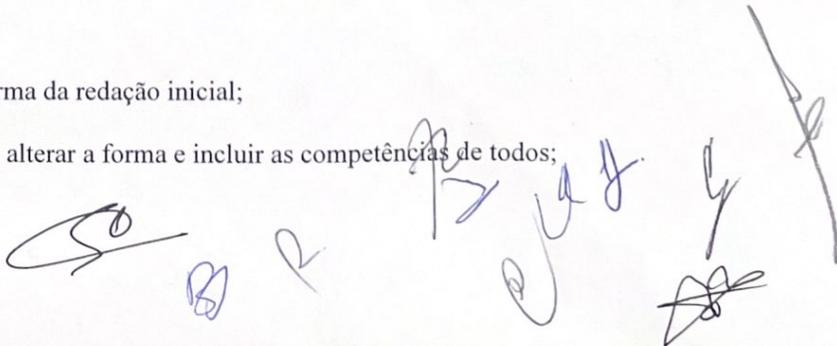

- Artigo 6º: Foi discutida a inclusão da CEDAE no CCO. Todos concordaram, essa presença será custeada pela própria CEDAE. Em relação à redação “regime de escala 24x07” dos profissionais as concessionárias, sugerem adequação da redação. Todos concordam que existe a necessidade de ter um ponto focal durante 24 horas x 7 dias presente no CCO. Bloco 2 não se opõe a existência de um profissional que funcione como ponto focal de reporte ao gerente geral e ao coordenador, mas registram que não concordam com o custeio dessa função, pois o reporte pode ser feito por qualquer um dos profissionais que estão de plantão. IRM pondera que essa solução não atende à gestão do CCO.

- Art. 6º, §1º: “poderá” ao invés de “caberá”.

- Art. 7º, inciso X: Bloco 2 solicita a exclusão do inciso e proporá uma nova redação.

- Art. 8º: ADR solicita separar a competência da Gerência Geral e da Coordenação Técnica do CCO. Bloco 2 sugere alteração em relação a subordinação e supressão do inciso XVII e que a numeração seja ajustada.

- Art. 11º, §3º: Bloco 2 sugere alteração em relação à subordinação.

- Art. 13º: ADR e bloco 2 sugerem manter atualizado, via sistema de acompanhamento permanente.

- Art. 15º: “Os casos omissos neste Regimento não resolvidos com a aplicação das bases legais contidas no Contrato de Concessão e seus anexos, serão deliberados no âmbito do Conselho do SFA, após Nota Técnica do IRM”. ADR sugere que todos possam provocar as decisões do CSFA, não apenas o IRM. Bloco 2 pondera e trará uma proposta de ajuste de redação. Rio Mais pondera que os operadores do CCO devem participar da nota técnica do IRM.

- Art. 16º: ADR e IGUÁ sugerem que as propostas de alteração possam ser propostas por todos.

Em geral a IGUÁ pondera que existem alguns pontos gerais que devem constar na revisão do regimento e que apresentará todas sugestões formalmente.


Presidente sugere um prazo de 12 meses para visitar e melhorar o regimento interno.

As concessionárias irão apresentar a íntegra das contribuições ao IRM, no grupo, até sexta, dia 16/08.

Próxima reunião extraordinária do CSFA, para aprovar a redação final será no dia 26/08, às 10:00 horas, no IRM.

5. Informes da Concessionária Rio Mais Saneamento sobre a situação da NEL, bem como atualizações sobre a troca da titularidade perante a Light, conforme item 9, da Ata da 32ª R.O. (documentos anexos);

Os protocolos da Rio Mais foram enviados no grupo (anexo II).

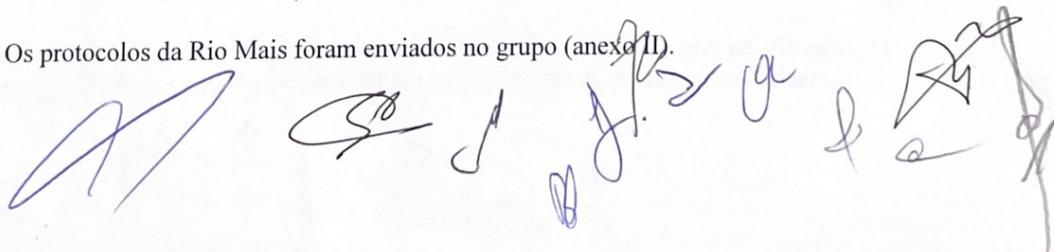

6. Atualizações sobre as medidas constantes na proposta trazida no item 2, da Ata da 31ª R.O., bem como as informações sobre o quadro resumo das adutoras acima de 800 mm, com a kilometragem, identificação dos trechos, mapa e os critérios de criticidade das localidades com ocupação desordenada, conforme solicitação do IRM (com prazo 21/6). Confirmar a entrega da documentação pela Águas do Rio 4, conforme informado item 2, da Ata da 32ª R.O.

ADR e IRM confirmam a entrega da documentação.

7. Atualização pela CEDAE acerca dos investimentos junto ao sistema Acari, conforme item 11, da Ata da 32ª R.O.;

Sistema Acari é composto por 5 sistemas. CEDAE está investindo no sistema São Pedro. Existe uma contratação emergencial no sistema São Pedro. Rio D'ouro está com licitação marcada. Tinguá está operando, mas os geradores precisam ser desligados à noite, diante das reclamações do barulho pelos moradores, proposta da Light de religar até 12 de setembro. ADR se propõe a fazer a obra e compensar na conta de energia. CEDAE explica que a Light não aceita. Previsão para estarem operando, em setembro de 2025. Em relação ao abastecimento, há redução da vazão no sistema devido às secas.

8. Atualizações de informações sobre o acidente ocorrido no Imunana-Laranjal (Tolueno);

Ainda não há novidades informadas pela PCERJ ou pelo INEA. Concessionárias e CEDAE vão solicitar uma reunião no INEA.

9. Item 9, da Ata da 30ª Reunião Ordinária: Informes sobre as reuniões acerca dos investimentos operacionais e manutenção periódica dos equipamentos da CEDAE e dos Blocos I, II, III e IV;

Reunião do grupo técnico marcada para 27/08, às 10:00, na CEDAE.

10. Atualização sobre os Informes de cronogramas para instalação de Pontos de Medição, em conformidade com o disposto no item 5, da Ata da 29ª Reunião Ordinária

Próxima reunião

11. Informes sobre a Lajes 2;

CEDA e ADR estão finalizando ajustes no projeto, expectativa de mobilizar em 15 dias.

12. Agendar reunião com o Presidente do INEA sobre o item 10, da Ata 27ª R.O. (Discussão sobre a situação do depósito de resíduos em Volta Redonda diante do risco de contaminação do rio Paraíba do Sul, a pedido da Águas do Rio;

Próxima reunião.

13. Item 10, da Ata da 31ª Reunião Ordinária: i) confirmar o resultado advindo do Conserto do Sistema de Porto de Caixas, em Itaboraí pelo Bloco 1 e CEDAE a ser




realizado conjuntamente; ii) apreciação do relatório técnico da divisa dos blocos 2 e 3 (ponte canal) – Anexo III;

Próxima reunião.

14. Assuntos Gerais;

CEDAE registra a preocupação com as solicitações frequentes de desligamento das elevatórias, explica que dessa forma as bombas poderão queimar. ADR relembra que a modelagem do contrato define que as concessionárias informem vazão específica nos pontos de entrega e sugere também que a CEDAE instale controles de frequência, nas bombas do macro sistema. CEDAE pondera que quem segura pico é reservatório, não estação de tratamento. Investimentos precisam ser feitos. Rio Mais sugere que todos os blocos levem essa preocupação para área operacional. Em relação aos investimentos de Ribeirão das Lajes, CEDAE informa que conseguiu um empréstimo com recursos do FGTS, para fazer obras de flotação.

15. Próxima Reunião Ordinária dia 10/09/2024, às 10:00hrs, na CEDAE. Próxima reunião extraordinária para aprovar a redação final do regimento interno, será no dia 26/08, às 10:00 horas, no IRM.

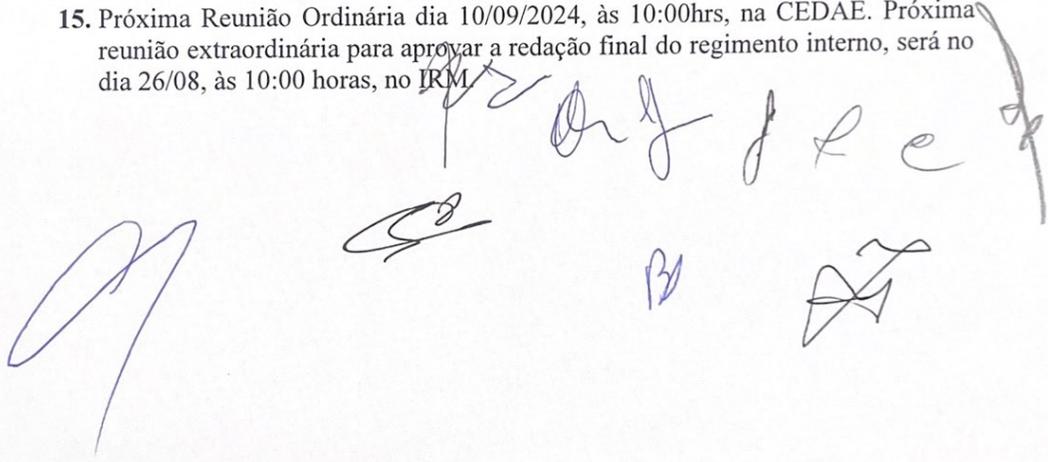The block contains several handwritten signatures and initials in blue ink. At the top right, there is a long, flowing signature that appears to be 'Orlando'. Below it, there are several other signatures and initials, including a large 'B' and a signature that looks like 'R'. There is also a large, stylized signature on the left side of the block.