



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Câmara Técnica de Saneamento

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AGENERSA/CASAN Nº 040/2025

PROCESSO	SEI-480002/000801/2025 , SEI-480002/002253/2025		
CONCESSIONÁRIA	PROLAGOS	BLOCO	Prolagos
REPRESENTANTES DA CONCESSIONÁRIA	Weslei – Coordenador Operacional Aline Barreto – Analista Jurídica		
UNIDADE/OBRA FISCALIZADA	EEE Arrastão		
ENDEREÇO DA UNIDADE	Estrada do Boqueirão, Porto d'Aldeia		
TIPO DE FISCALIZAÇÃO	Programada		
OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO	Verificar Operação dos equipamentos - Padrões aceitáveis		
MOTIVO DA FISCALIZAÇÃO	Verificação anual		
PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO	25/03/2025		

FATOS RELEVANTES E NORMAS APLICÁVEIS

A EEE Arrastão capta esgoto da CTS Miramar e escoar o esgoto até Elevatória Camerum. A operação da EEE é automatizada com inversor de frequência e aut-boia. O controle é feito por telemetria.

Não há placa de identificação textual da elevatória. Há apenas a identificação patrimonial, por QR-code.

A Concessionária não apresentou o manual de operação da unidade, conforme o determinado no Ofício - NA 189 (95922282).

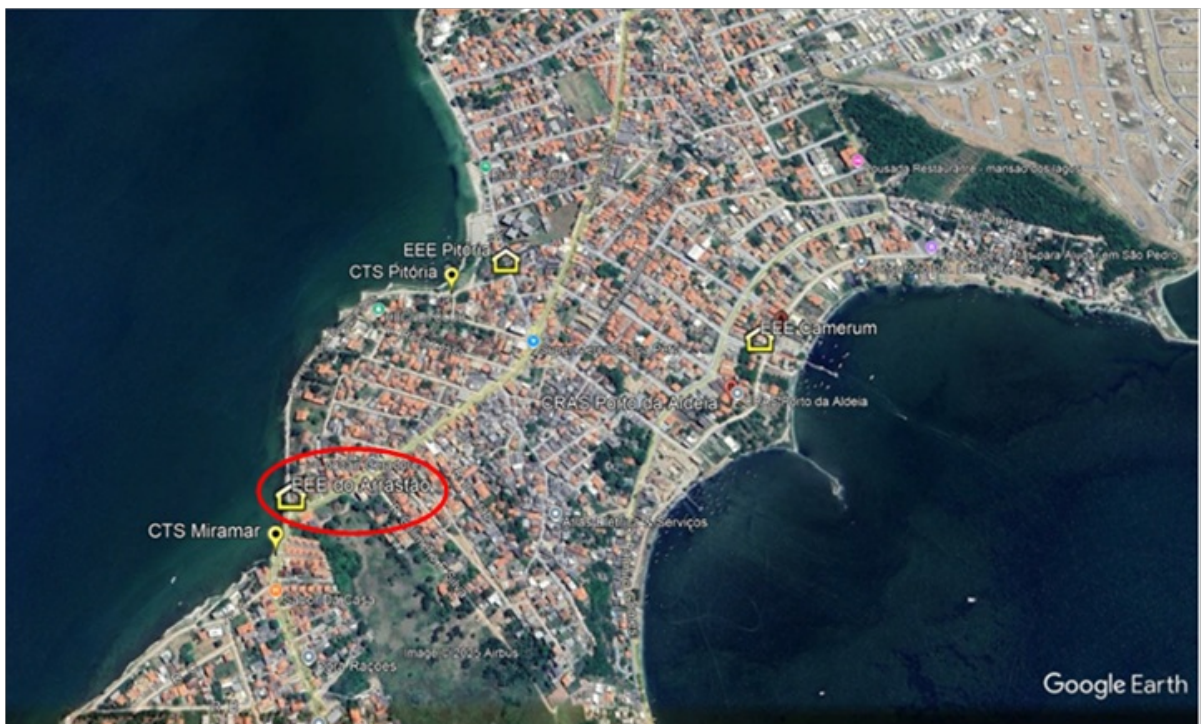


Foto 1- Localização 22°51'13.83"S, 42° 6'23.63"O



Foto 2 – Vista (da esquerda para a direita) da caixa do barrilete, poço de bombas e do abrigo do quadro elétrico
(Fonte: Google Earth)



Fotos 3– Quadro elétrico com telemetria, proteção e inversor de frequência



Fotos 4 – Poço das bombas



Foto 5– CTS Miramar que capta de rede de águas pluviais, que recebem ligações de esgotos, desaguando na EEE.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES.

A operação da EEE é automatizada com inversor de frequência e sensor de nível. O controle é feito por telemetria.

IRREGULARIDADES APONTADAS E AS NORMAS VIOLADAS

Não identificadas.

DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Instalação de placa de identificação da Elevatória na parte externa.
- Substituição das tampas de concreto por outras de mais fácil manuseio para as equipes de manutenção.
- Apresentação das ordens de serviço de manutenção da EEE Arrastão, dos últimos doze meses.
- Apresentação do manual de operação e manutenção da EEE Arrastão.

SANÇÃO A SER APLICADA

A ser definida.

CONCLUSÃO

A EEE Arrastão estava operante.

Rio de Janeiro, 07/04/2025

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	
FISCAIS	
NOME	IDENTIFICAÇÃO
Luiz Henrique Vieira Silva	ID 5132859-3
Rita Calvet	ID 5132712-0

Rio de Janeiro, 13 junho de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Henrique Vieira Silva, Assistente**, em 13/06/2025, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rita de Cássia Calvet, Assistente**, em 16/07/2025, às 09:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **102474453** e o código CRC **F1B75AC5**.

Referência: Processo nº SEI-480002/002253/2025

SEI nº 102474453

Av. Treze de Maio nº 23, 23ª andar- Edifício DARKE - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20035902
Telefone: 2332-6485