



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro
Câmara Técnica de Saneamento

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AGENERSA/CASAN Nº 041/2025

PROCESSO	SEI-480002/000801/2025, SEI-480002/002253/2025		
CONCESSIONÁRIA	PROLAGOS	BLOCO	Prolagos
REPRESENTANTES DA CONCESSIONÁRIA	Weslei – Coordenador Operacional Aline Barreto – Analista Jurídica		
UNIDADE/OBRA FISCALIZADA	EEE Boqueirão		
ENDEREÇO DA UNIDADE	Av. Sudoeste esquina com Estrada do Boqueirão		
TIPO DE FISCALIZAÇÃO	Programada		
OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO	Verificar Operação dos equipamentos - Padrões aceitáveis		
MOTIVO DA FISCALIZAÇÃO	Verificação anual		
PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO	25/03/2025		

FATOS RELEVANTES E NORMAS APLICÁVEIS

A EEE Boqueirão recalca esgoto de cinturão ao longo da Praia do Sudoeste até um Poço de Visita (PV) , de onde escoar por gravidade para EEE Arrastão.

A operação da EEE é automatizada com inversor de frequência e aut-boia. O controle é feito por telemetria.

Não há placa de identificação textual da elevatória. Há apenas a identificação patrimonial, por QR-code.

A Concessionária não apresentou o manual de operação da unidade, conforme o determinado no Ofício - NA 189 (95922282).


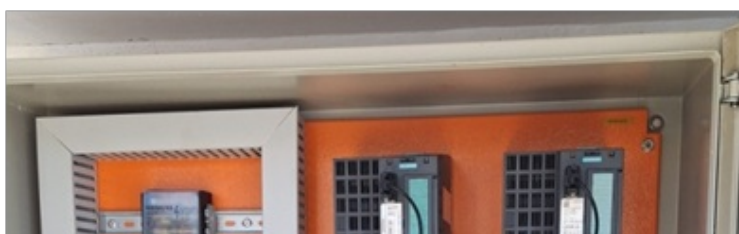




Foto 1- Localização ($22^{\circ}52'10.74''\text{S}$, $42^{\circ}6'56.80''\text{O}$; elev. 13,0 m)

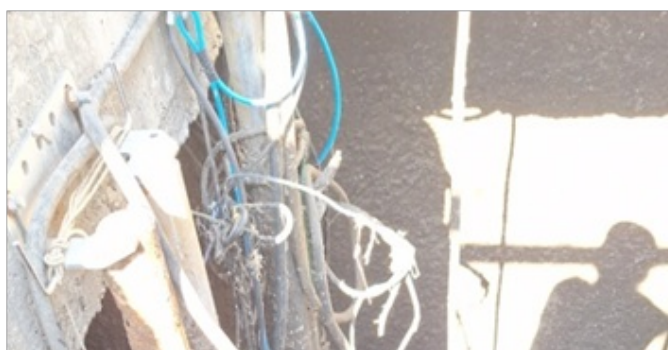


Foto 2 – Vista do tampão de concreto e do abrigo do quadro elétrico.





Fotos 3– Quadro elétrico com telemetria, proteção e inversor de frequência





Fotos 4 – Poço das bombas

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES.

A operação da EEE é automatizada com inversor de frequência e sensor de nível. O controle é feito por telemetria.

IRREGULARIDADES APONTADAS E AS NORMAS VIOLADAS

Não identificadas.

DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

A CASAN recomenda que sejam colocadas tampas de ferro fundido, para facilitar a operação/manutenção. A Concessionária deverá apresentar histórico de manutenção dos últimos 12 meses.

SANÇÃO A SER APLICADA

A ser definida.

CONCLUSÃO

A EEE Boqueirão estava operante.

Rio de Janeiro, 11/04/2025

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

FISCAIS

NOME

IDENTIFICAÇÃO

Luiz Henrique Vieira Silva

ID 5132859-3

Rita de Cássia Calvet

ID 5132712-0

Rio de Janeiro, 17 junho de 2025

Referência: Processo nº SEI-480002/002253/2025

SEI nº 102765048

Av. Treze de Maio nº 23, 23ª andar- Edifício DARKE - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20035902
Telefone: 2332-6485