



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro
Câmara Técnica de Saneamento

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AGENERSA/CASAN Nº 078

PROCESSO			
CONCESSIONÁRIA	PROLAGOS	BLOCO	-
REPRESENTANTES DA CONCESSIONÁRIA	Weslei – Coordenador Operacional Aline Barreto – Analista Jurídica		
UNIDADE/OBRA FISCALIZADA	EEE Cajueiro		
ENDEREÇO DA UNIDADE	Av. do Contorno x Rua Vitória nº 15 – Però – Cabo Frio		
TIPO DE FISCALIZAÇÃO	Programada		
OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO	Verificar a qualidade do bombeamento e sua operação/manutenção.		
MOTIVO DA FISCALIZAÇÃO	Fazer a regulação das unidades que compõem o sistema de esgotamento sanitário.		
PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO	10/04/2025		

FATOS RELEVANTES E NORMAS APLICÁVEIS.

A EEE Cajueiro recalca para EEE Jacaré > EEE Porto do Carro > ETE Jardim Esperança.
Esta EEE bombeia os esgotos captados no sistema CTS, oriundos do Però.

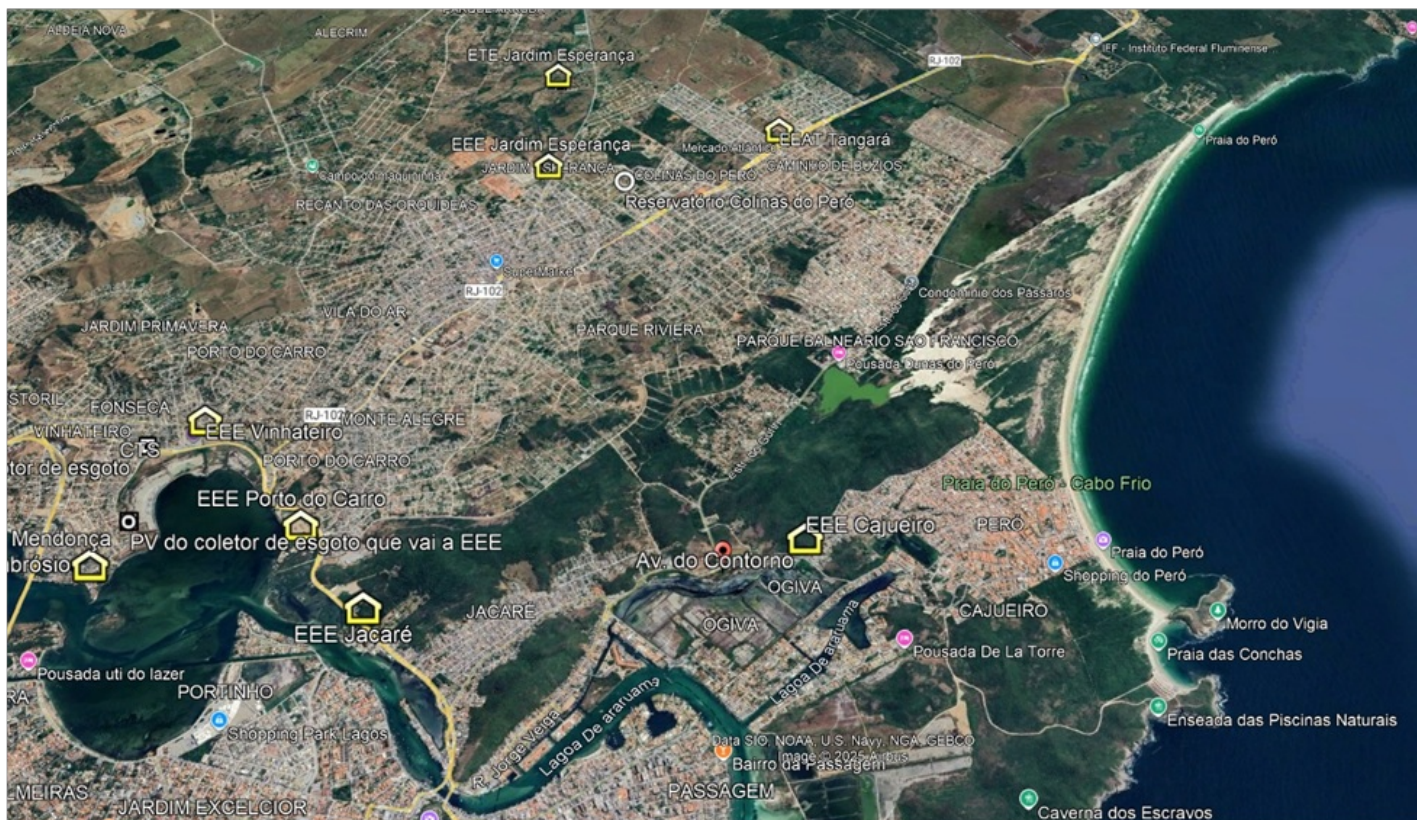


Foto 1- Localização (22° 51' 47,95" S ; 42° 0' 11,96" O ; elev. 2,0 m)



Foto 2 – Vista da EEE .



Fotos 3 e 4– Tampão e poço da bomba com recalque da bomba submersível, ao fundo.



Fotos 5– Nova montagem do recalque (agora Pead) da bomba (agora submersível) passando por fora da caixa (by-pass).



Fotos 6– Quadro elétrico.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES. A operação da EEE é automatizada com inversor de frequência. O controle é feito por telemetria.
IRREGULARIDADES APONTADAS E AS NORMAS VIOLADAS Não havia gerador para segurança operacional. A montagem do novo recalque passou por fora da caixa do barrilete, como uma instalação provisória.
DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES A Concessionária deverá apresentar histórico de manutenção dos últimos 12 meses.
SANÇÃO A SER APLICADA -
CONCLUSÃO A EEE estava operante, porém sem segurança operacional por operar só com uma bomba, e por não possuir gerador para uma eventual falta de energia.

Rio de Janeiro, 26/05/2025

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	
FISCAIS	
NOME	IDENTIFICAÇÃO
Luiz Henrique Vieira Silva	ID 5132859-3
Rita Calvet	ID 5132712-0

Rio de Janeiro, 03 julho de 2025

Referência: Processo nº SEI-480002/002253/2025

SEI nº 103911742

Av. Treze de Maio nº 23, 23ª andar- Edifício DARKE - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20035902
Telefone: 2332-6485