



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro
Câmara Técnica de Saneamento

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AGENERSA/CASAN Nº 082/2025

PROCESSO			
CONCESSIONÁRIA	PROLAGOS	BLOCO	-
REPRESENTANTES DA CONCESSIONÁRIA	Weslei – Coordenador Operacional Aline Barreto – Analista Jurídica		
UNIDADE/OBRA FISCALIZADA	EEE Bosque do Perú II		
ENDEREÇO DA UNIDADE	Rua Pitangas – Bosque do Perú – Ogiva - Cabo Frio		
TIPO DE FISCALIZAÇÃO	Programada		
OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO	Verificar a qualidade do bombeamento e sua operação/manutenção.		
MOTIVO DA FISCALIZAÇÃO	Fazer a regulação das unidades que compõem o sistema de esgotamento sanitário.		
PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO	10/04/2025		

FATOS RELEVANTES E NORMAS APLICÁVEIS.

A EEE Bosque do Perú II bombeia os esgotos da rua Jabuticaba, em ponto de talvegue, para PV que tenha cota para esgotar por gravidade até a EEE Bosque do Perú I.

Trata-se de uma EEE de pequena vazão. No momento da vistoria estava inoperante. Os representantes da Concessionária ficaram de acionar a manutenção.

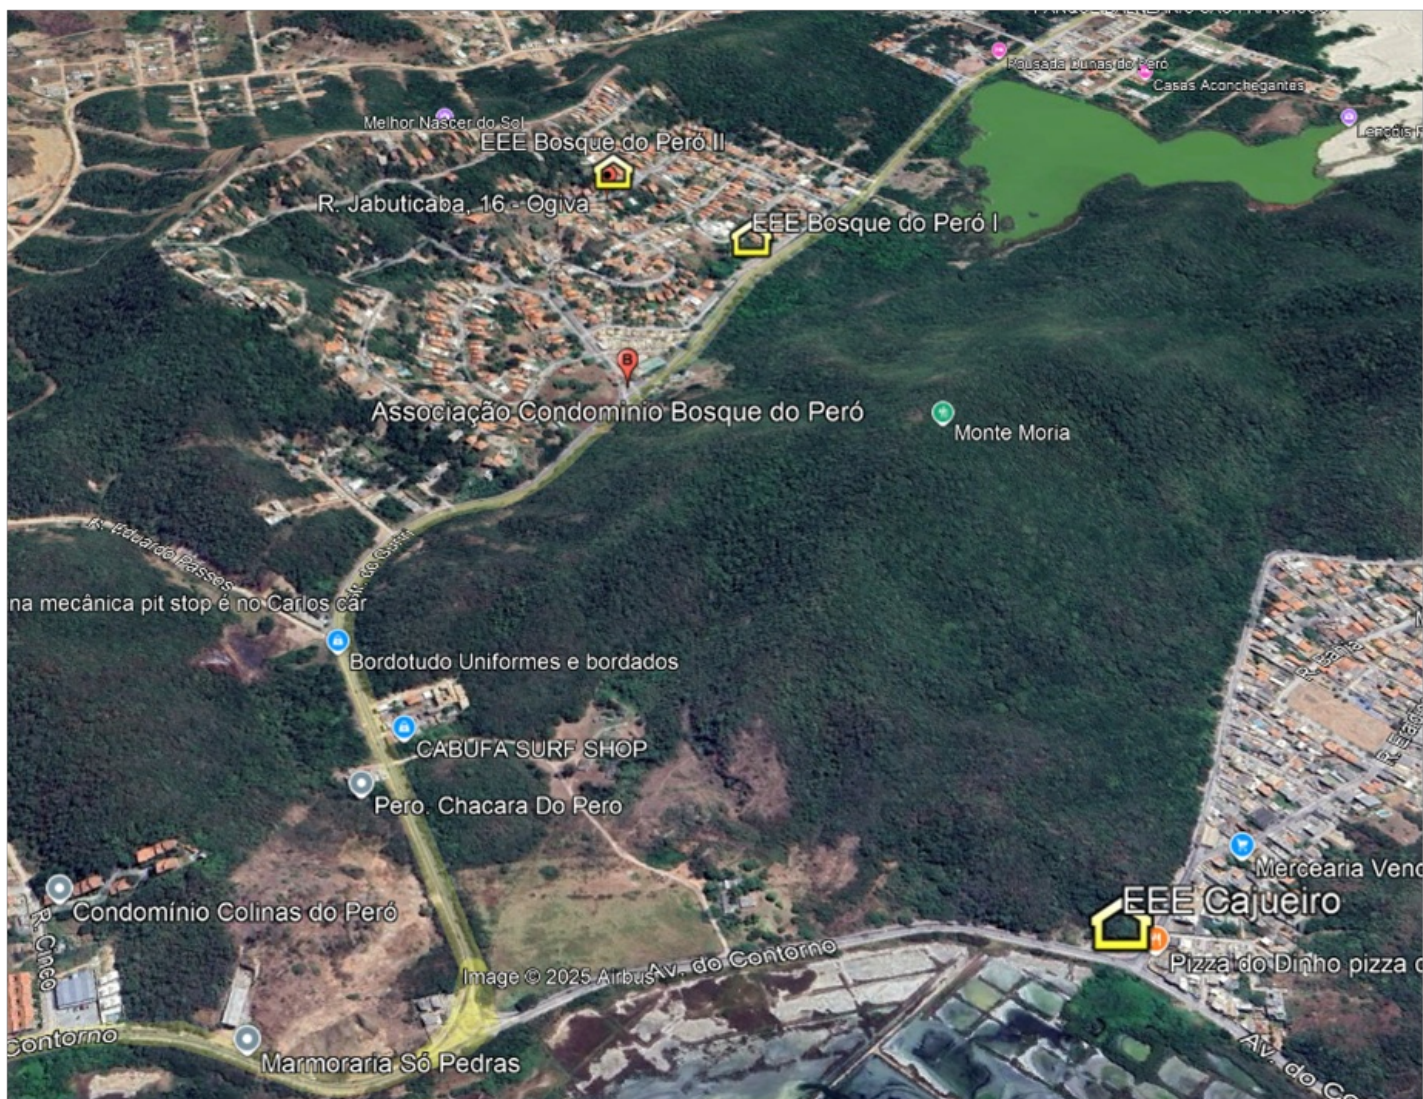


Foto 1- Localização (22° 51' 8,03" S ; 42° 0' 25,96" O ; elev. 34,0 m)



Foto 2 – Vista do abrigo da EEE Bosque do Peró (identificação).



Fotos 3 – Sistema de botoeiras para operação manual da bomba da EEE .

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES. A operação da EEE é manual , dependendo de um operador para acionamento no caso de desligamento por entupimento do crivo , ou outra falha. Não se pode afirmar por quanto tempo estava inoperante porque os efluentes estavam sendo extravazados para as águas pluviais.
IRREGULARIDADES APONTADAS E AS NORMAS VIOLADAS Não há bomba reserva. Não há telemetria. O poço tem extravasor para a galeria de águas pluviais, que é o próprio talvegue.
DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES A Concessionária deverá apresentar histórico de manutenção dos últimos 12 meses.
SANÇÃO A SER APLICADA -
CONCLUSÃO A EEE estava inoperante.

Rio de Janeiro, 29/05/2025

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	
FISCAIS	
NOME	IDENTIFICAÇÃO
Luiz Henrique Vieira Silva	ID 5132859-3
Rita Calvet	ID 5132712-0

Rio de Janeiro, 08 julho de 2025

Av. Treze de Maio nº 23, 23ª andar- Edifício DARKE - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20035902
Telefone: 2332-6485