



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro
Câmara Técnica de Saneamento

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AGENERSA/CASAN Nº 171/2025

PROCESSO	SEI-480002/002253/2025		
CONCESSIONÁRIA	PROLAGOS	BLOCO	-
REPRESENTANTES DA CONCESSIONÁRIA	Mazinho – Coordenador Operacional Aline – Assistente de Regulação Juliana da Rosa Porto Mota - Assistente		
UNIDADE/OBRA FISCALIZADA	EEE Teatro		
ENDEREÇO DA UNIDADE	Rua Benjamin Constant s/n – Praia dos Anjos - Arraial do Cabo- RJ		
TIPO DE FISCALIZAÇÃO	Programada		
OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO	Verificar a qualidade do bombeamento e sua operação/manutenção.		
MOTIVO DA FISCALIZAÇÃO	Fazer a regulação das unidades que compõem o sistema de esgotamento sanitário.		
PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO	22/05/2025		

FATOS RELEVANTES E NORMAS APLICÁVEIS.

A EEE estava em área murada com portão de acesso, e identificada. Tinha gerador para segurança operacional. Opera com uma única bomba submersível de 30 cv , com vazão de 30 l/s .



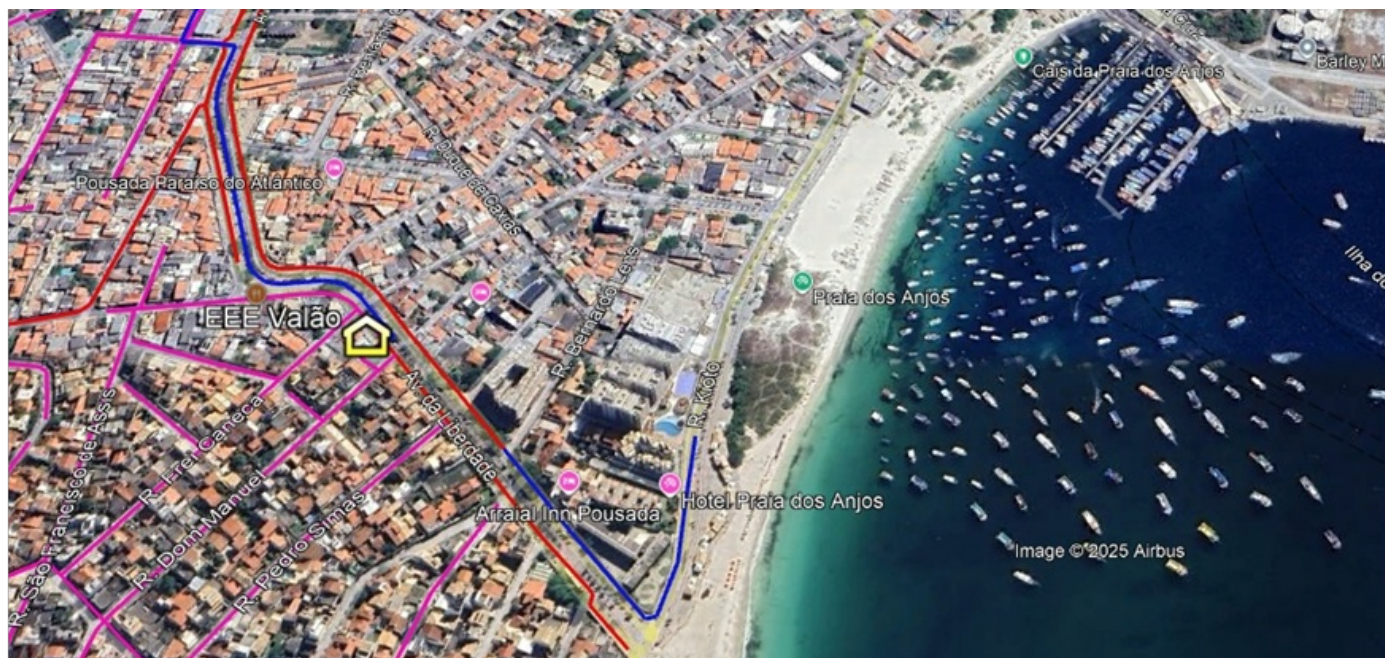


Foto 1 – Localização (22° 58' 04,89"S ; 42° 01' 27,84" O) ; elevação 3,0 m



Foto 2 – Vista da entrada da EEE Teatro (cobertura do teatro ao fundo)



Foto 3 – Gerador com reservatório de combustível protegido por baia de contenção; Abrigo do quadro em bom estado de conservação



Foto 4 – Quadro elétrico da EEE com inversor de frequência e sistema de botoeiras para acionamento manual



Foto 5 – Tampa gradeada do poço da EEE Teatro



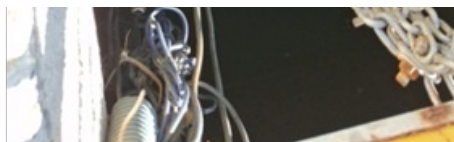


Foto 6 – Poço da EEE Teatro com uma única bomba



Foto 7 – Caixa de distribuição que recebe três recalques, inclusive da EEE Teatro

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES.

A EEE Teatro recalca para caixa de distribuição, que recebe recalque de outras duas EEE's, para escoar os esgotos por gravidade até a ETE Arraial do Cabo.

A Concessionária Prolagos informou que possui bombas sobressalentes, em seu depósito, para eventual pane .

IRREGULARIDADES APONTADAS E AS NORMAS VIOLADAS

Não opera com bomba reserva montada no local.

Não há gradeamento na EEE .

DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

A Concessionária deverá apresentar histórico de manutenção dos últimos 12 meses.

SANÇÃO A SER APLICADA

-

CONCLUSÃO

A EEE estava operante, mas sem segurança operacional pela falta de bomba reserva montada no local.

Rio de Janeiro, 16/07/2025

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	
FISCAIS	
NOME	IDENTIFICAÇÃO
Luiz Henrique Vieira Silva	ID 5132859-3
Rita Calvet	ID 5132712-0

Rio de Janeiro, 17 julho de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Henrique Vieira Silva, Assistente**, em 08/10/2025, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **104797603** e o código CRC **A6406807**.

Referência: Processo nº SEI-480002/002253/2025

SEI nº 104797603

Av. Treze de Maio nº 23, 23ª andar- Edifício DARKE - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20035902
Telefone: 2332-6485