



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro
Câmara Técnica de Saneamento

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AGENERSA/CASAN Nº 200/2025

PROCESSO			
CONCESSIONÁRIA	PROLAGOS	BLOCO	-
REPRESENTANTES DA CONCESSIONÁRIA	Mazinho – Coordenador Operacional Aline – Assistente de Regulação Juliana da Rosa Porto Mota - Assistente		
UNIDADE/OBRA FISCALIZADA	EEE Monte Alto 3		
ENDEREÇO DA UNIDADE	Av. Pedro Francisco Sanches – Monte Alto - Arraial do Cabo- RJ		
TIPO DE FISCALIZAÇÃO	Programada		
OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO	Verificar a qualidade do bombeamento e sua operação/manutenção.		
MOTIVO DA FISCALIZAÇÃO	Fazer a regulação das unidades que compõem o sistema de esgotamento sanitário.		
PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO	23/05/2025		

FATOS RELEVANTES E NORMAS APLICÁVEIS.

A EEE Monte Alto 3 recebe os despejos de esgoto da áreas onde foi implantado sistema de redes de esgoto separativas (separador absoluto) , que compreendem +/- 50% do bairro de Monte Alto, como pode-se estimar na figura 1.

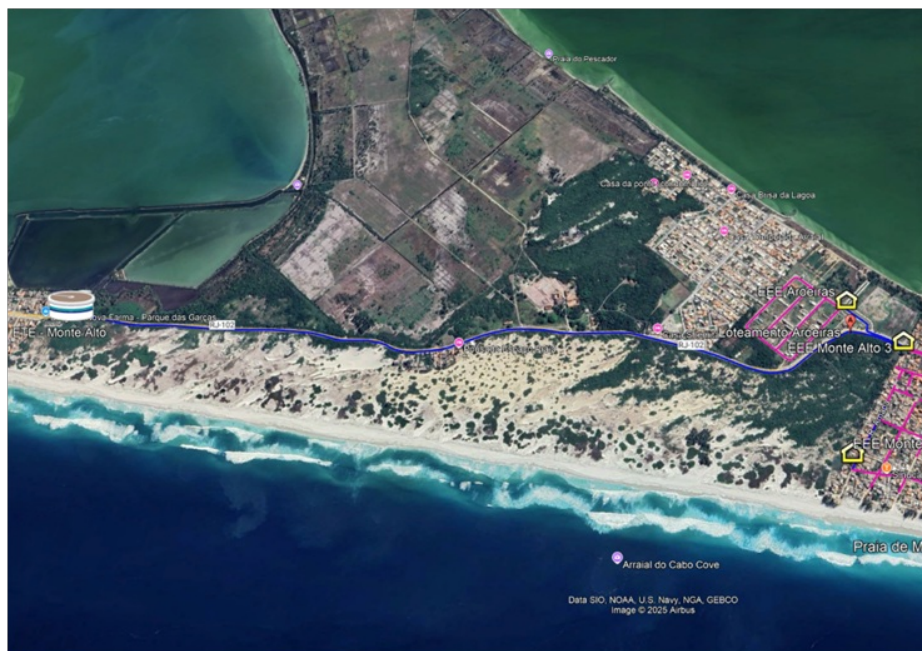


Foto 1 – Localização (22° 56' 38,58"S ; 42° 07' 05,53" O) ; elevação 4,0 m.



Foto 2 – Vista da entrada da EEE Monte Alto 3.



Foto 3 – Quadro elétrico da EEE com inversor de frequência e

sistema de botoeiras para acionamento manual .



Foto 4 –Vista interna do quadro elétrico com equipamentos de proteção.



Foto 5 – Gradeamento da EEE .



Foto 6 – Poço da EEE .

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES. A EEE Monte Alto 3 recebe recalque da EEE Aroeiras e de redes coletoras de esgoto, do sistema separador absoluto, e os recalca direto para ETE Monte Alto. As redes coletoras recebem efluentes das EEE's Monte Alto 1 , 2 e 4.
IRREGULARIDADES APONTADAS E AS NORMAS VIOLADAS As redes coletoras de Monte Alto não contemplam todos os despejos da localidade.
DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES A Concessionária deverá apresentar histórico de manutenção dos últimos 12 meses. A Concessionária deverá avançar na ampliação de rede coletora para captar todos os despejos do bairro Monte Alto, e a EEE Monte Alto 3 recalcar 100% dos esgotos da localidade.
SANÇÃO A SER APLICADA -
CONCLUSÃO A EEE estava operante, mas sem segurança operacional pela falta de um gerador, para momentos de interrupção de energia.

Rio de Janeiro, 29/07/2025

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	
FISCAIS	
NOME	IDENTIFICAÇÃO

Luiz Henrique Vieira Silva	ID 5132859-3
Rita Calvet	ID 5132712-0

Rio de Janeiro, 29 julho de 2025

Referência: Processo nº SEI-480002/002253/2025

SEI nº 105648538

Av. Treze de Maio nº 23, 23ª andar- Edifício DARKE - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20035902
Telefone: 2332-6485