



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Câmara Técnica de Saneamento

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AGENERSA/CASAN Nº 474/2025

PROCESSO	SEI-480002/000804/2025		
CONCESSIONÁRIA	Águas de Juturnaíba	BLOCO	CAJ
REPRESENTANTES DA CONCESSIONÁRIA	Sidley Bastos - Supervisor Gabriel Ferreira de Sá- Operador		
UNIDADE/OBRA FISCALIZADA	EEE Campo do Porto da Roça, EEE Santa Regina, EEE Nilda Ferreira, EEE Leigos, EEE Graças, EEE Itaúna 1, EEE Itaúna 2, EEE Itaúna 3, EEE Robalos		
ENDEREÇO DA UNIDADE	AV. Vila Mar, Itaúna (EEE Itaúna 1) ; Av. Saquarema, Porto Novo(EEE Itaúna 2); Rua Viegina Marins Pessoa, Itaúna; Rua das Garças, Itaúna (EEE Garças); Rua dos Robalos, Itaúna (EEE Robalos) ; Rua Cléa Souza Marques, Leigos (EEE Leigos); Rua Atobas, Leigos (EEE Nilda Ferreira); Rua Sandra Regina Rodrigues, Leigos (EEE Sandra Regina); Rua Treze, Porto da Roça (EEE Campo do Porto dea Roça), Saquarema- RJ		
TIPO DE FISCALIZAÇÃO	Programada		
OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO	Verificar a qualidade do bombeamento e sua operação/manutenção.		
MOTIVO DA FISCALIZAÇÃO	Verificação anual		
PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO	21/08/2025		

FATOS RELEVANTES E NORMAS APLICÁVEIS

A EEE Campo da Roça recalca para EEE Santa Regina, que recalca para EEE Nilda Ferreira , que por sua vez recalca para EEE Leigos, que recalca para ETE Itaúna.

A EEE Itaúna 2 recalca Itaúna 3, que recalca para EEE Garças, que recebe os despejos da EEE Robalos .

A EEE Itaúna 1 recalca para a ETE Itaúna. O Sistema é composto principalmente por CTS's, sendo que em Itaúna a Prefeitura de Saquarema está fazendo nova urbanização, implantando sistema separador absoluto de esgoto.

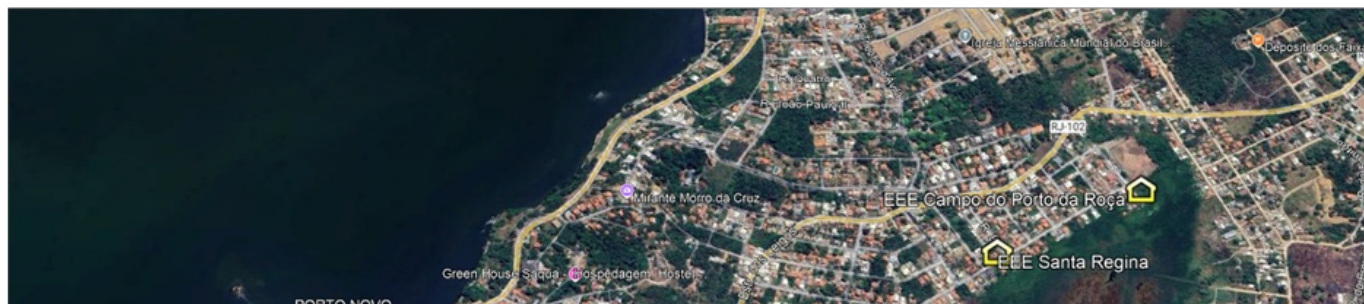




Foto 1 – Localização das EEE's com destino a ETE Itauna.



Fotos 2 e 3 – Vista externa da EEE do Campo do Porto da Roça e do seu Poço de Sucção (22° 55' 20,65" S 42° 28' 41" O)




Fotos 4 e 5 – Vista da EEE Sandra Regina e do quadro de comando (22° 55' 26,24" S 42° 28' 18,11" O)



Fotos 6 e 7 – Vista da EEE Nilda Ferreira e do poço de sucção das bombas (22° 55' 31,75" S 42° 28' 32,85" O)



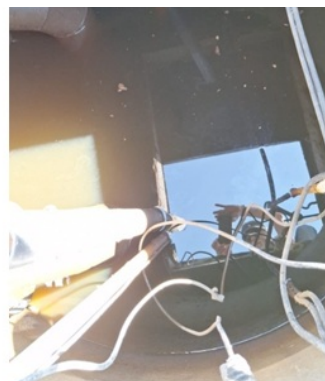

Fotos 8 e 9 – Vista do Quadro de Comando da EEE Leigos (na praça) e do poço de sucção (22° 55' 45,41" S 42° 29' 13,27" O)





Fotos 10 e 11 – Vista externa da localização da EEE Robalos e do seu quadro de comando (22° 56' 04,05" S 42° 28' 49,48" O)



Foto 12– Vista da EEE Itaúna 1 (Av. Saquarema esquina Rua Cantor Orlando Silva) 22° 55' 36,91" S 42° 29' 9,21" O



Fotos 13 e 14 – Vista do quadro de comando e do poço de sucção da EEE Itaúna 1



Foto 15– Vista da EEE Itaúna 2 (Rua Virgínia Marins Pessoa) 22° 55' 59,07" S 42° 29' 27,51" O



Fotos 16 e 17 – Vista do quadro de comando e do poço de sucção da EEE Itaúna 2



Foto 18– Vista da EEE Itaúna 3 (Av. Oceânica 253) 22° 55' 58,57" S 42° 29' 23,38" O






Fotos 19 e 20 – Vista do quadro de comando e do poço de sucção da EEE Itaúna 3



Foto 21– EEE Garças 22° 55' 59,20" S 42° 29' 13,30" O



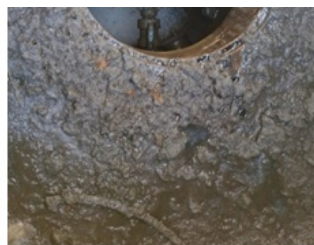

Fotos 22 e 23 – Vista do quadro de comando e do poço de sucção da EE Garças

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES.

As EEE's não possuem geradores, por se tratarem de EEE's de pequeno porte e pelo fato de serem CTS's que tem como concepção o extravazamento ao corpo hídrico, em caso de chuvas e problemas operacionais.

IRREGULARIDADES APONTADAS E AS NORMAS VIOLADAS

Parte das EEE's opera com uma única bomba, sem reserva.

DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

A Concessionária deverá apresentar histórico de manutenção dos últimos 12 meses.

SANÇÃO A SER APLICADA

Em análise.

CONCLUSÃO

As EEE's estão em bom estado de conservação e operantes.

Rio de Janeiro, 30/06/2025

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	
FISCAIS	
NOME	IDENTIFICAÇÃO
Luiz Henrique Vieira Silva	ID 5132859-3
Rita Calvet	ID 5132712-0

Rio de Janeiro, 21 janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Henrique Vieira Silva, Assistente**, em 21/01/2026, às 17:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rita de Cássia Calvet, Assistente**, em 22/01/2026, às 10:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **123137903** e o código CRC **9C9CDC71**.

Referência: Processo nº SEI-480002/000804/2025

SEI nº 123137903

Av. Presidente Wilson, nº. 231, Edifício: Palácio Austregésilo de Athayde / 10º e 11º andares - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20030-021

Telefone: 2332-6485 - <https://www.rj.gov.br/agenersa>