
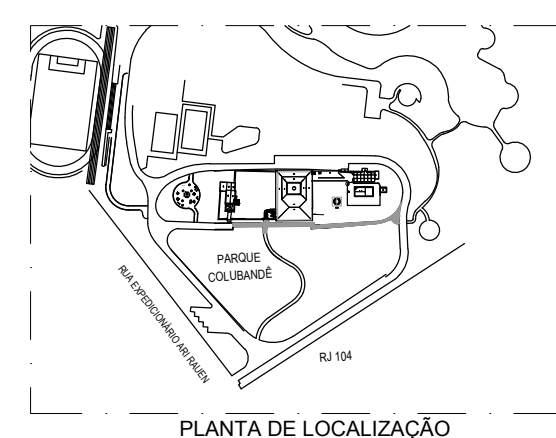


MATERIAS E QUANTITATIVOS NESTA PRANCHA			
REQUADRO COM TAMPA EM F# COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO	UND	01	
ADAPTADOR STORZ 2 1/2" x 2 1/2"	UND	01	
TAMPÃO CEGO STORZ 2 1/2"	UND	01	
A TUBULAÇÃO E CONEXÕES ESTÃO NO NA LISTA GERAL DA CP			

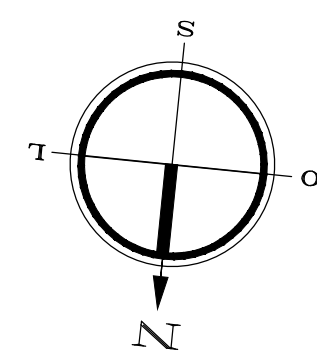

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA DO TERRENO	5479,21m²
ÁREA NÍVEL CASARÃO	687,47m²
ÁREA NÍVEL PORÃO	337,45m²
ÁREA PÁTIO INTERNO DESCOBERTO	78,79m²
ÁREA IGREJA NÍVEL TÉRREO	141,80m²
ÁREA IGREJA NÍVEL CORO	27,52m²
ÁREA IGREJA NÍVEL TORRE (SIMEIRA)	9,77m²
ÁREA DESCOBERTA	4570,80m²

LEGENDA IMPLANTAÇÃO:

RF REGISTRO DA FACHADA

NOTAS

1) TRATA-SE DE PROJETO DE LEGALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL.

2) O PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER OS DECRETOS 897 DE 21/SET/1976 E 35.671 DE 06/JUN/2004 CONSIDERANDO AS ADEQUAÇÕES POSSÍVEIS DEVIDO A EDIFICAÇÃO SER TOMADA.

3) A SINALIZAÇÃO VISUAL DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR13434 PARTES 1 E 2.

4) O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ OBEDECER À NORMA NBR 10800 DA ABNT UTILIZANDO BLOCOS AUTÔNOMOS COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 hs.

5) AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NORMA NBR 5819 DA ABNT

6) OS EXTINTORES DE INCENDIO DEVERÃO TER SELO DE MARCA DE CONFORMIDADE DA ABNT

7) A EDIFICAÇÃO NÃO É SUPRIDA COM GÁS COMBUSTÍVEL DE QUALQUER NATUREZA.  
É PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DE BOTIJÕES OU CILINDROS DE GLP SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA DGS.

01	ATENDIMENTO À ANÁLISE DE PROJETO DE INS Nº 007/19 DA EMOP	SET/2019	GG
00	EMISSION INICIAL	JUL/2019	GG
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	VISTO

**Archi 5**  
arquitetos associados

EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

[illegible]