

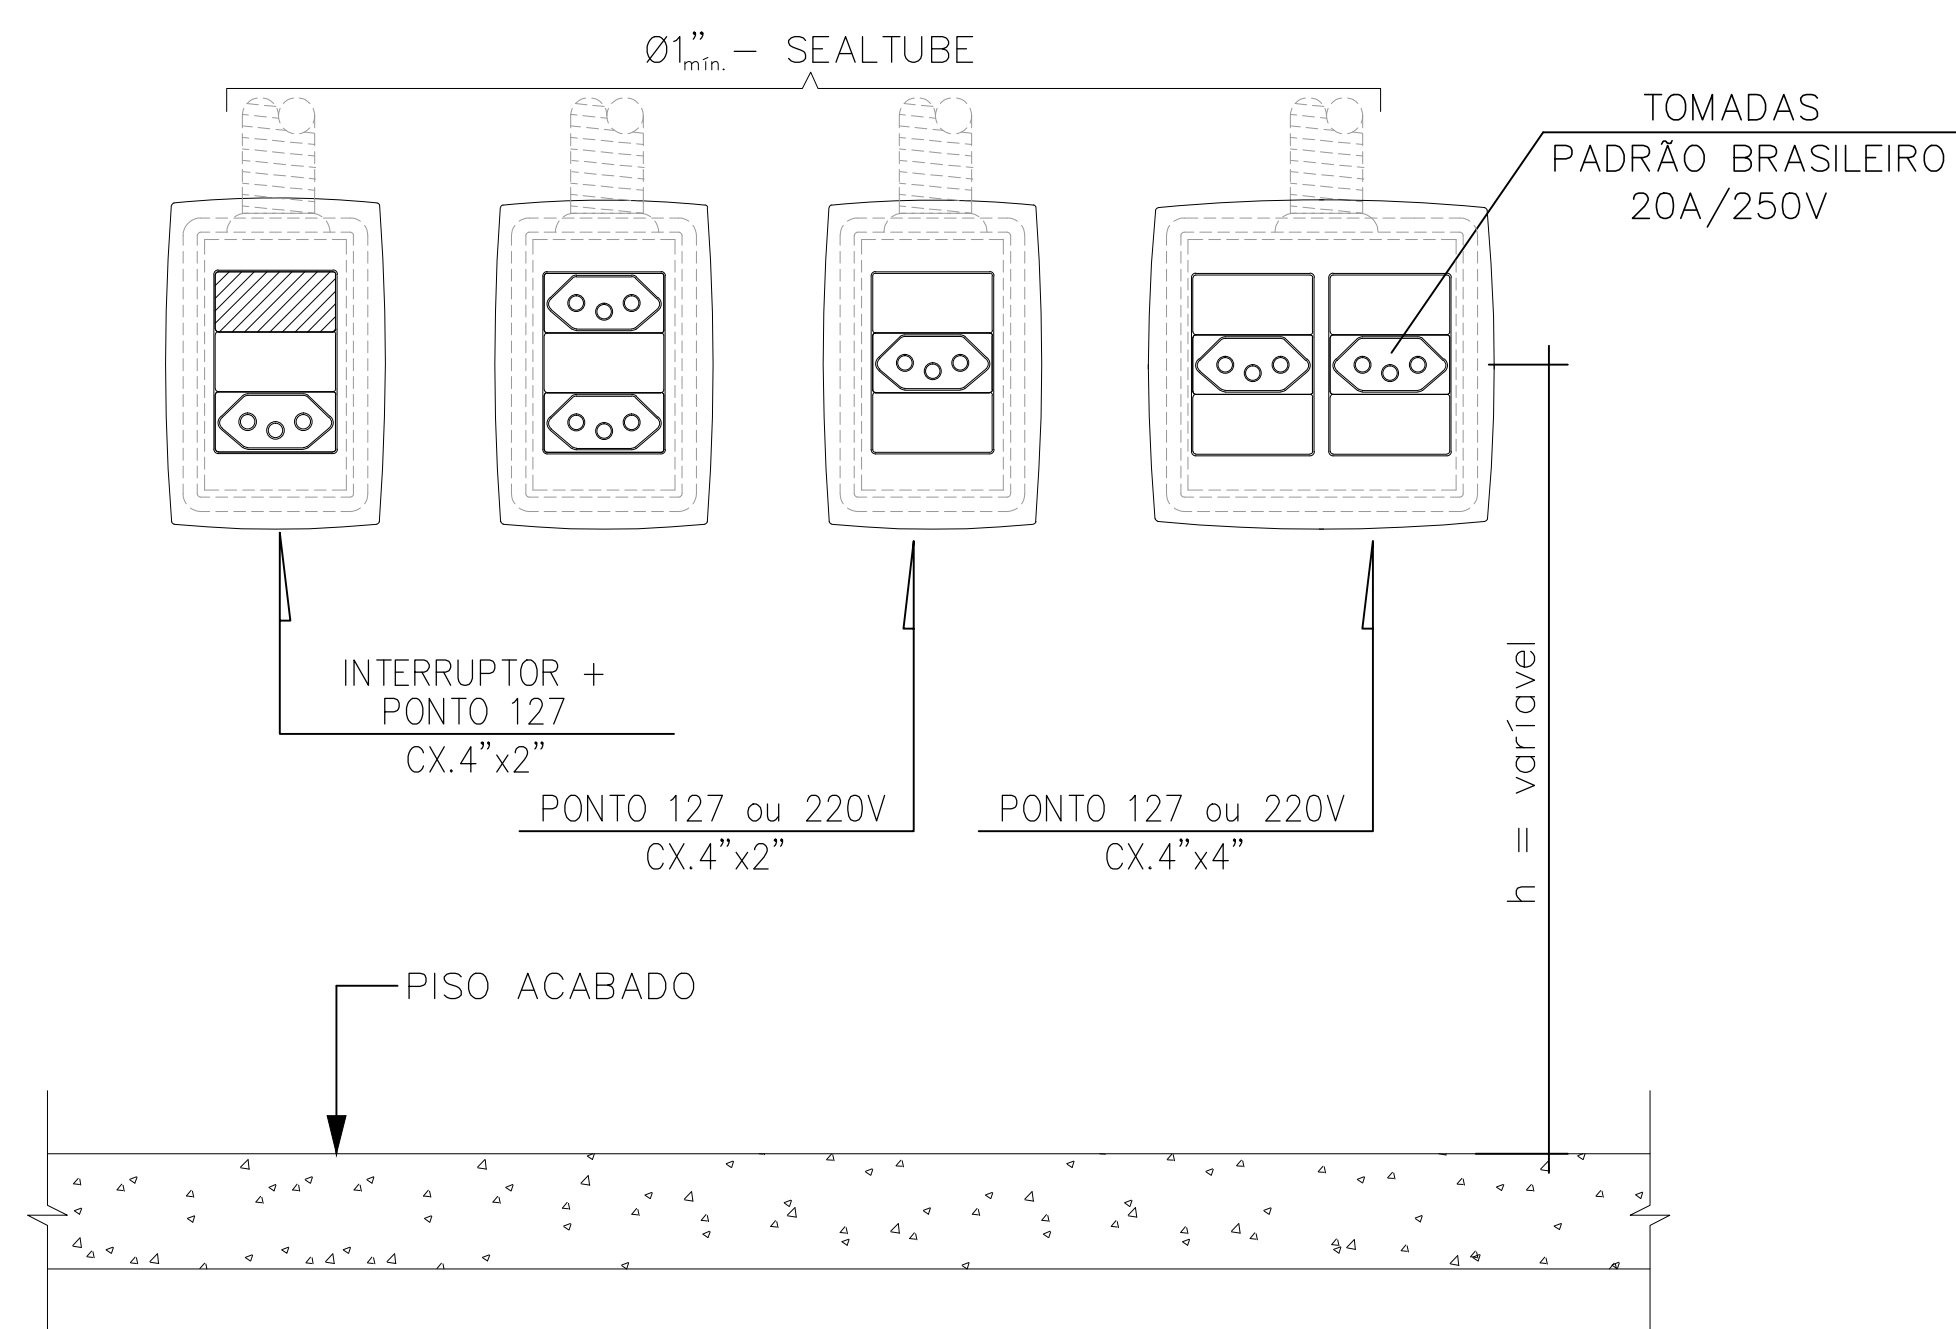


01 DETALHE TÍPICO PARA ALIMENTAÇÃO DOS POSTES METÁLICOS DE ILUMINAÇÃO SEM ESCALA

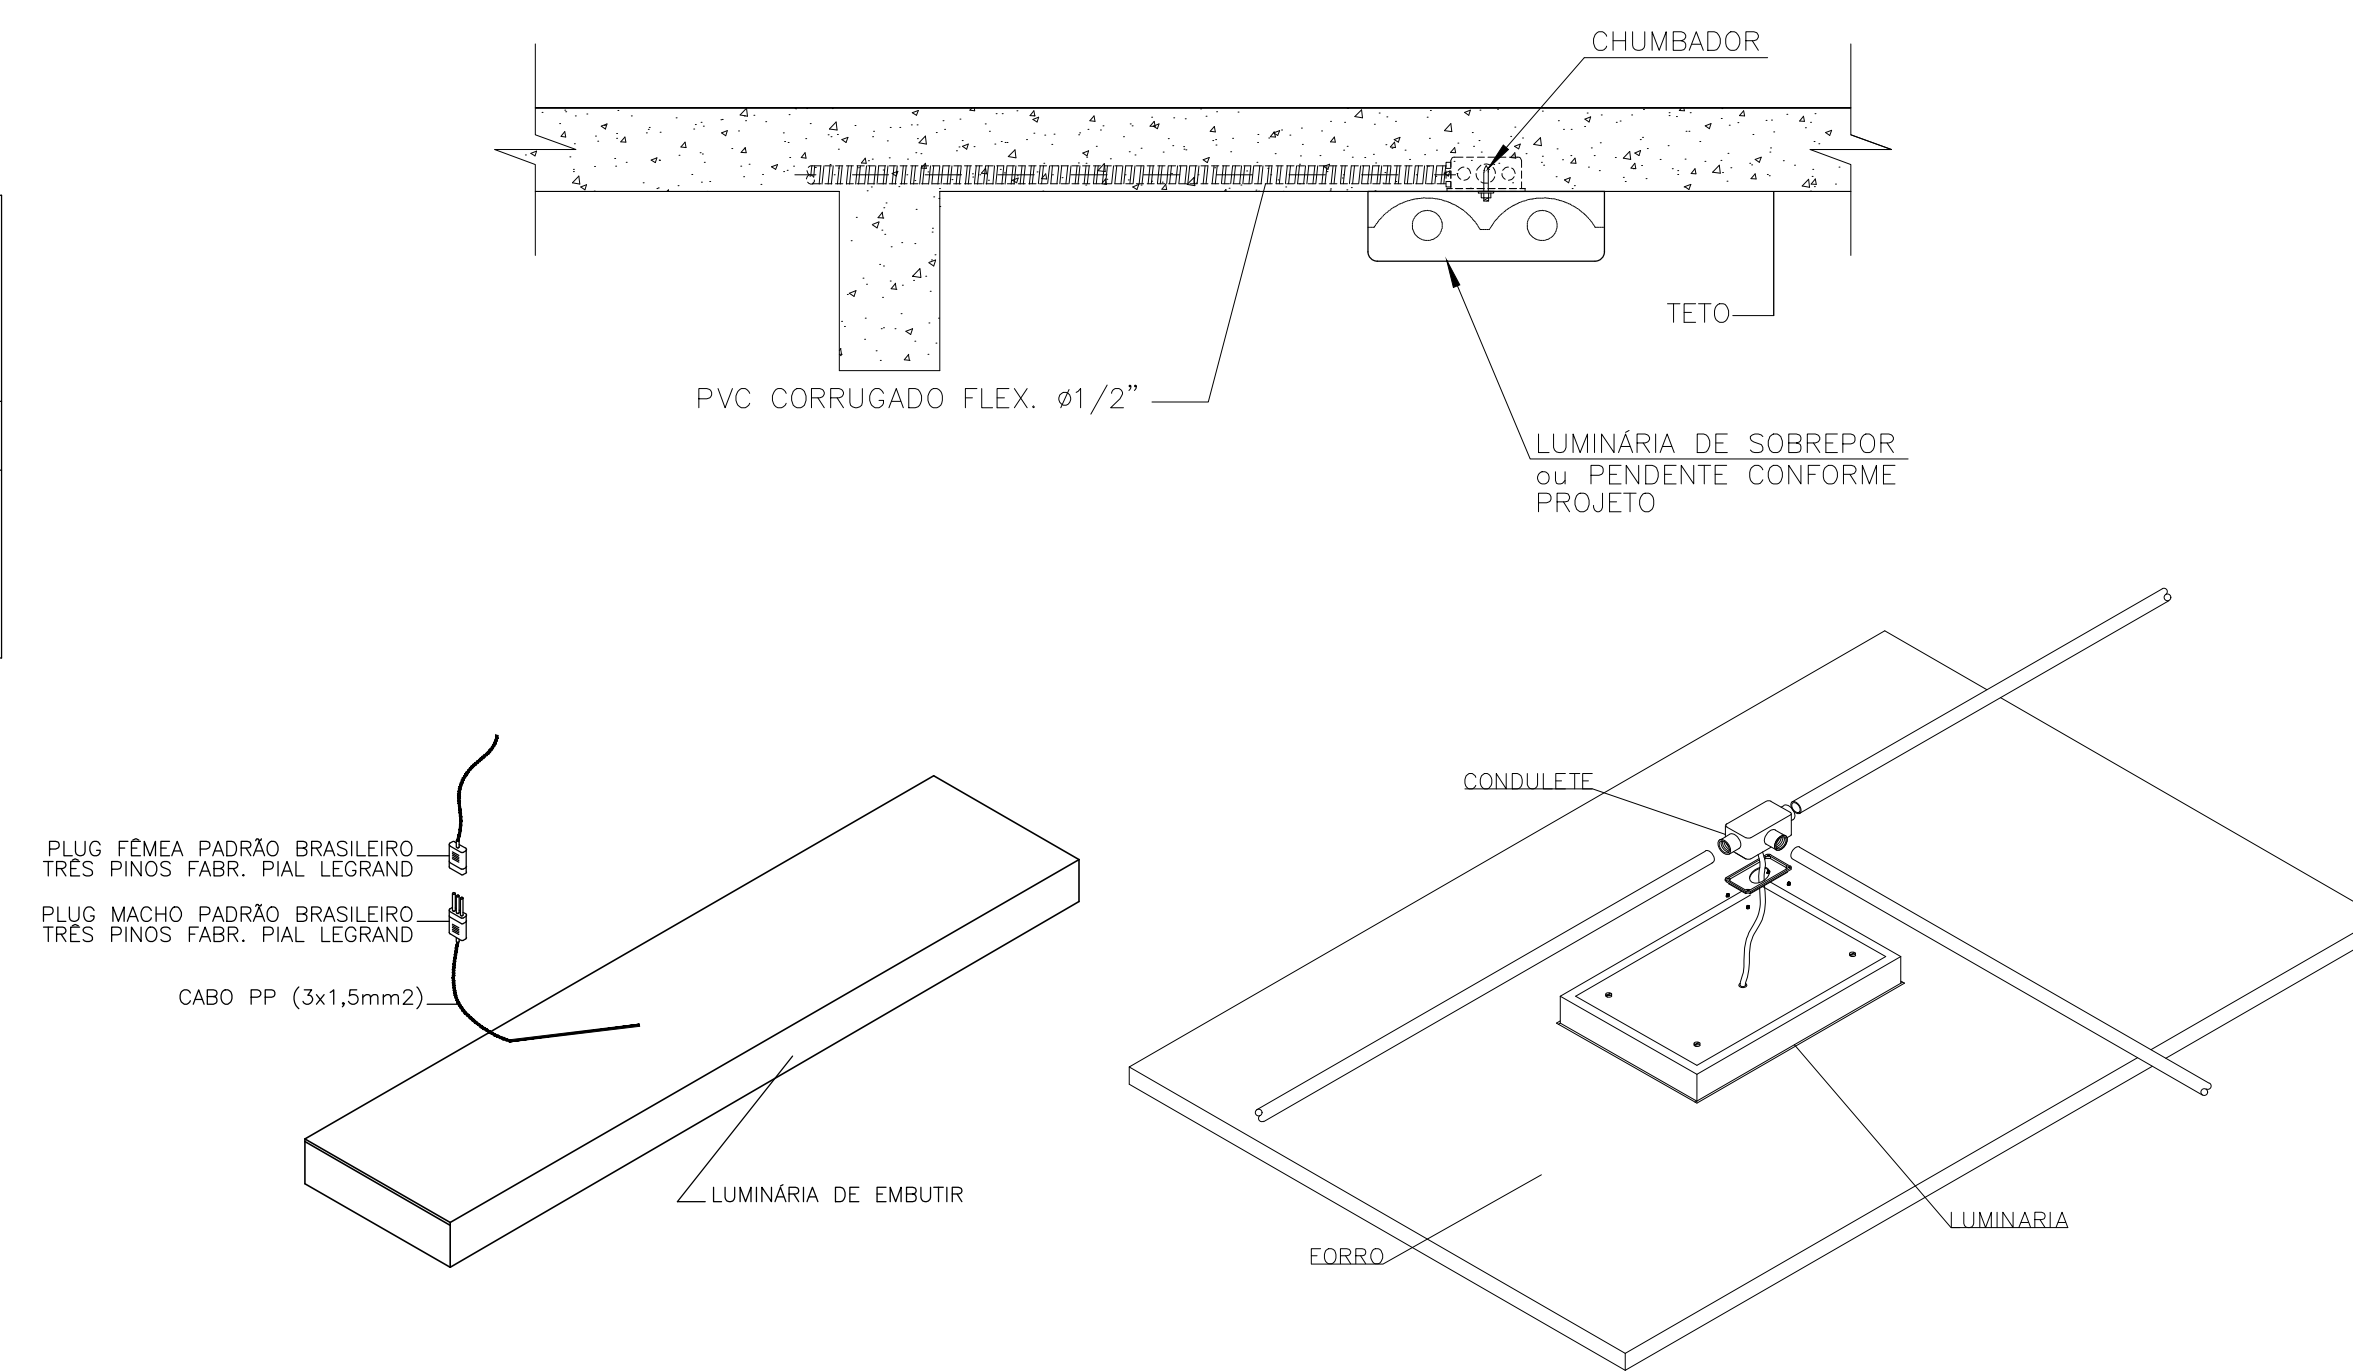


02 DETALHE TÍPICO MONTAGEM DE TOMADAS SEM ESCALA



IDENTIFICAÇÃO DE CONDULETES E CONEXÕES										
E	LR	LL	LB	T	TB	C	X	RE	P	S
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	3.1/2"	4"	

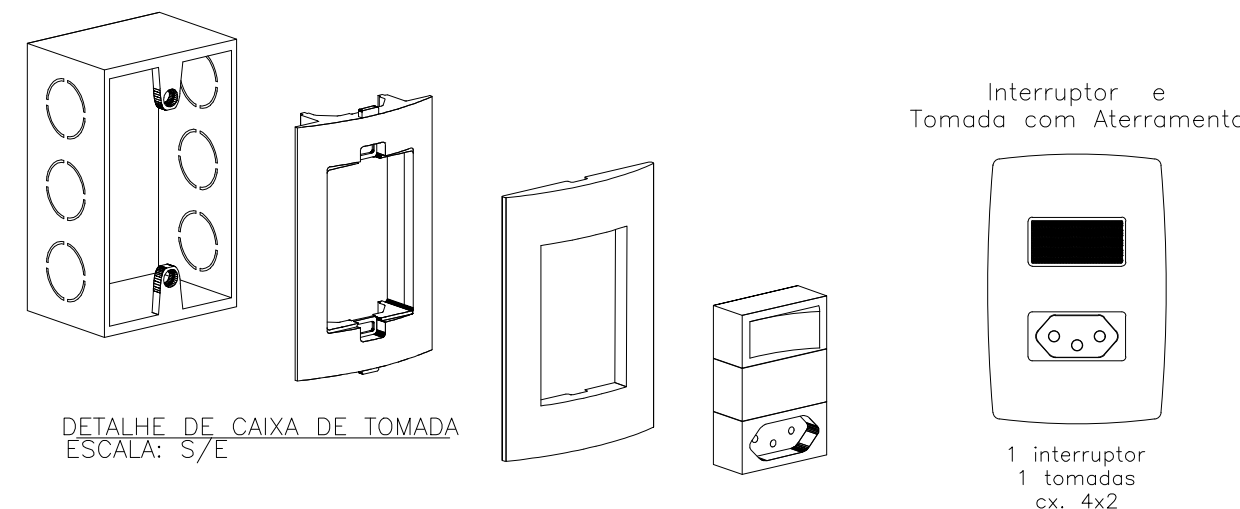


03 DETALHE TÍPICO MONTAGEM LUMINÁRIA EMBUTIR/SOBREPOR SEM ESCALA

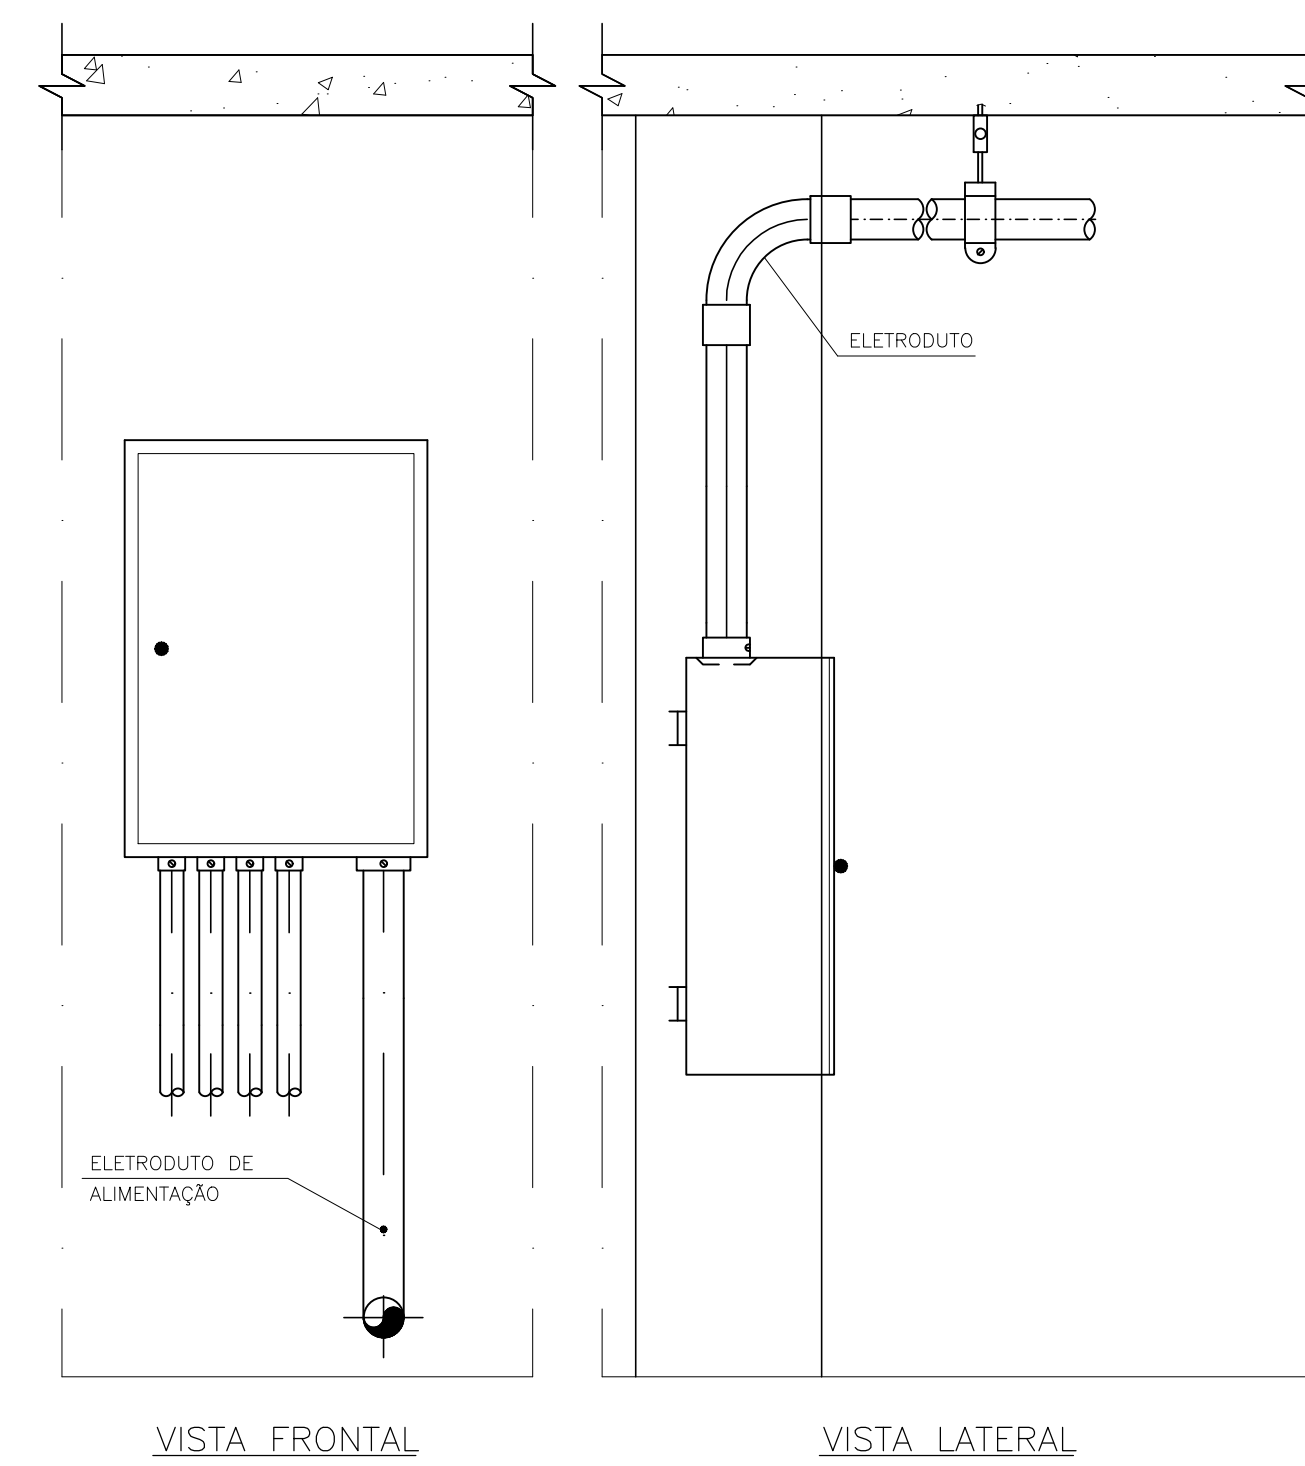


04 DETALHE DE INTERLIGAÇÃO E FIXAÇÃO DO QUADRO SEM ESCALA

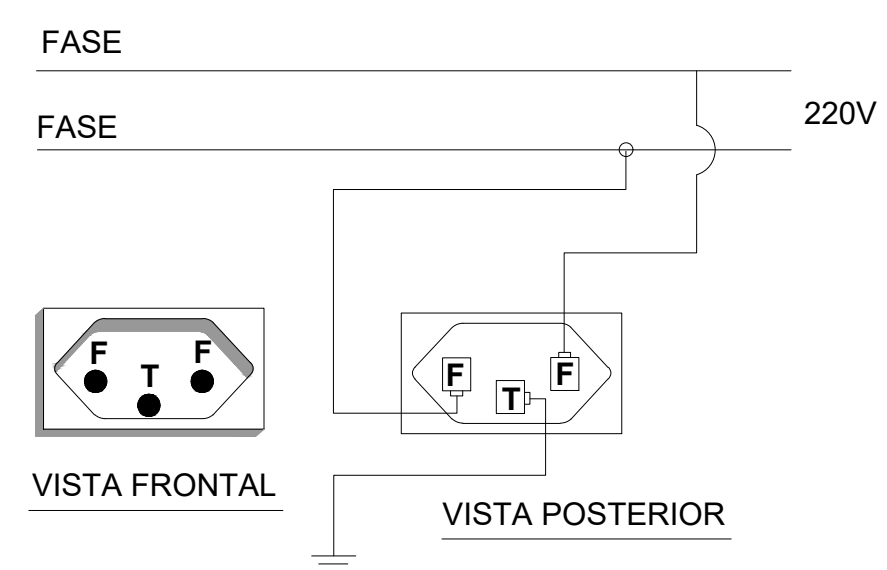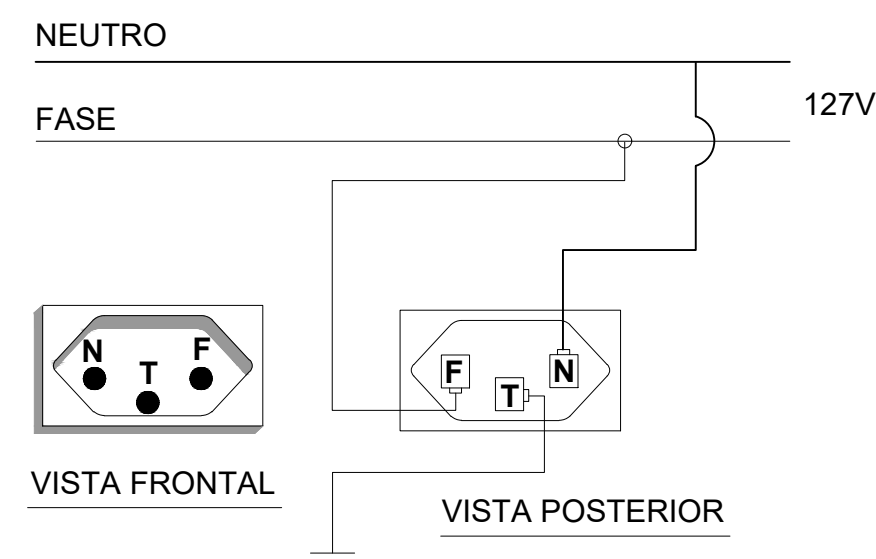


05 DETALHES PADRÕES PARA MONTAGEM DE TOMADAS SEM ESCALA

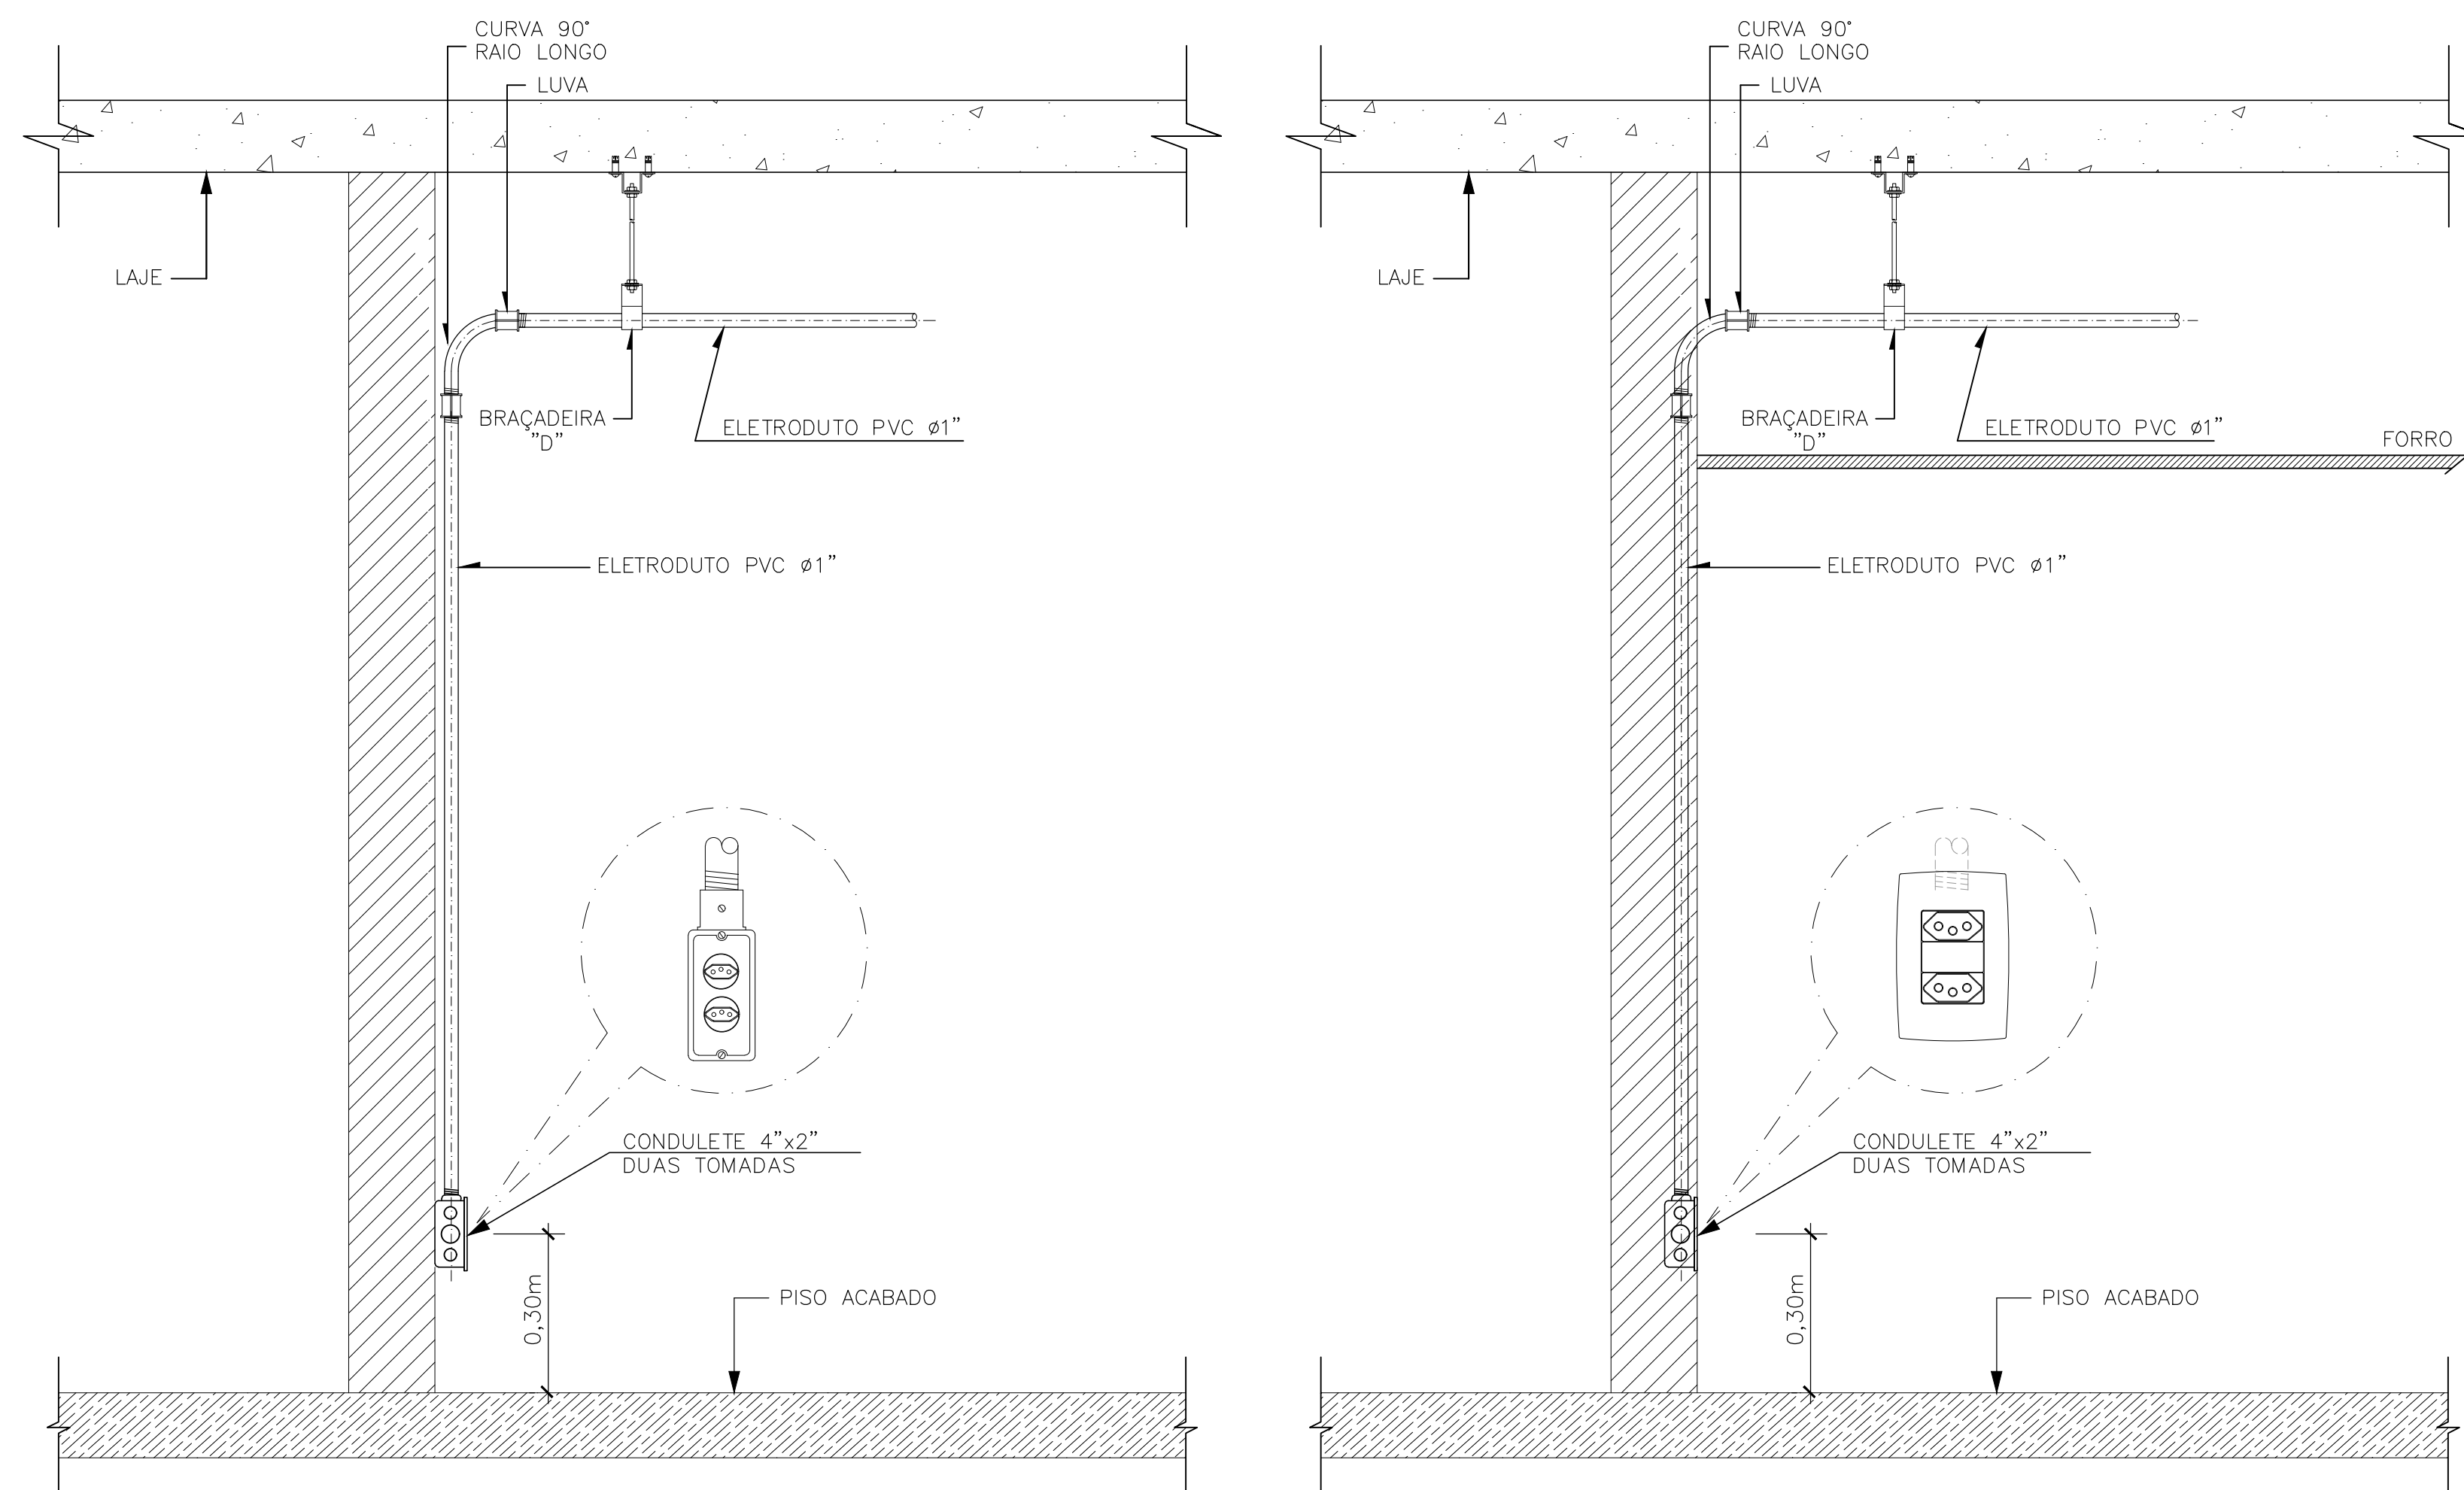

06 DETALHE TÍPICO DE PONTO DE TOMADA EM CX. 4"x2" NA PAREDE COM ELETRODUTO DERIVADO DE ELETROCALHA NO ENTREFORRO SEM ESCALA

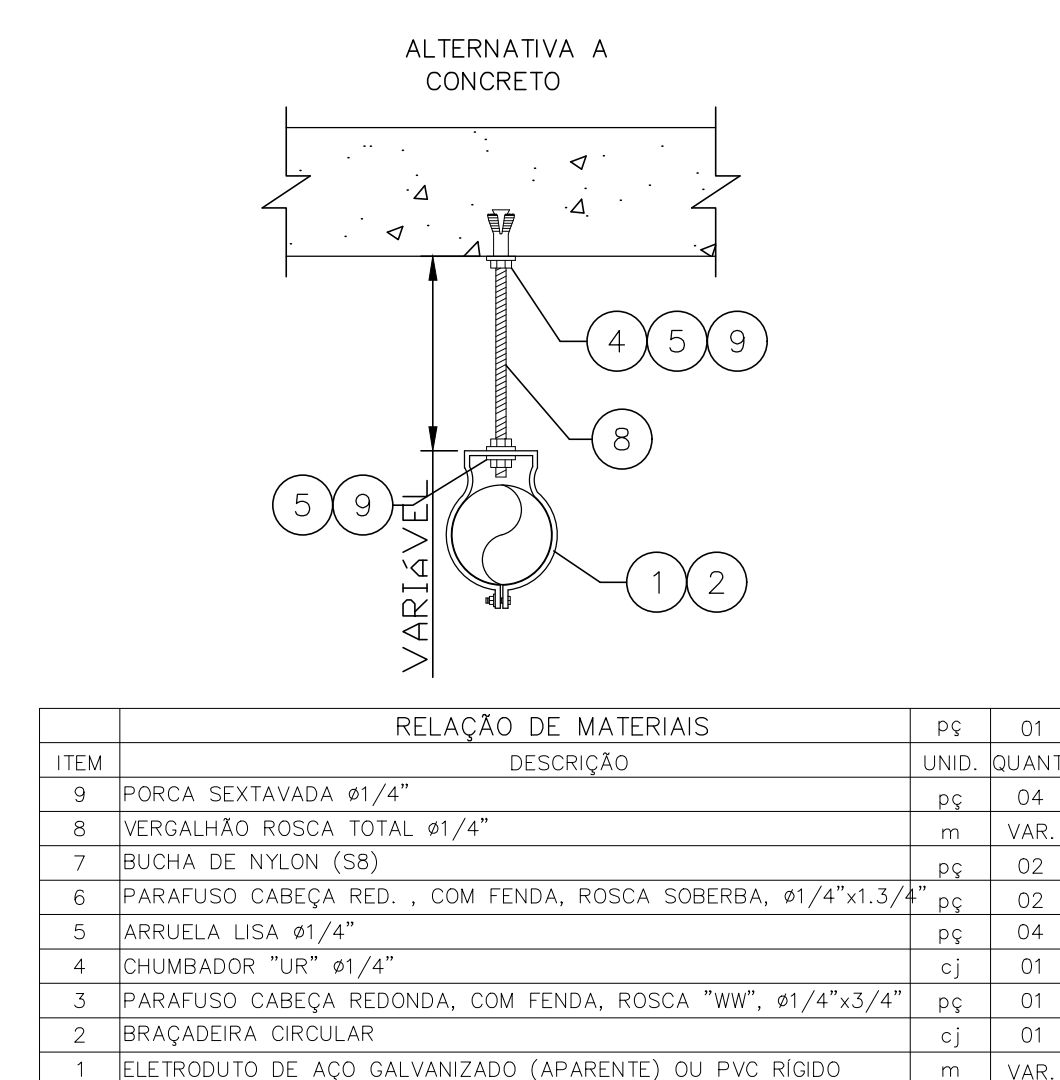

07 FIXAÇÃO DO ELETRODUTO TETO SEM ESCALA

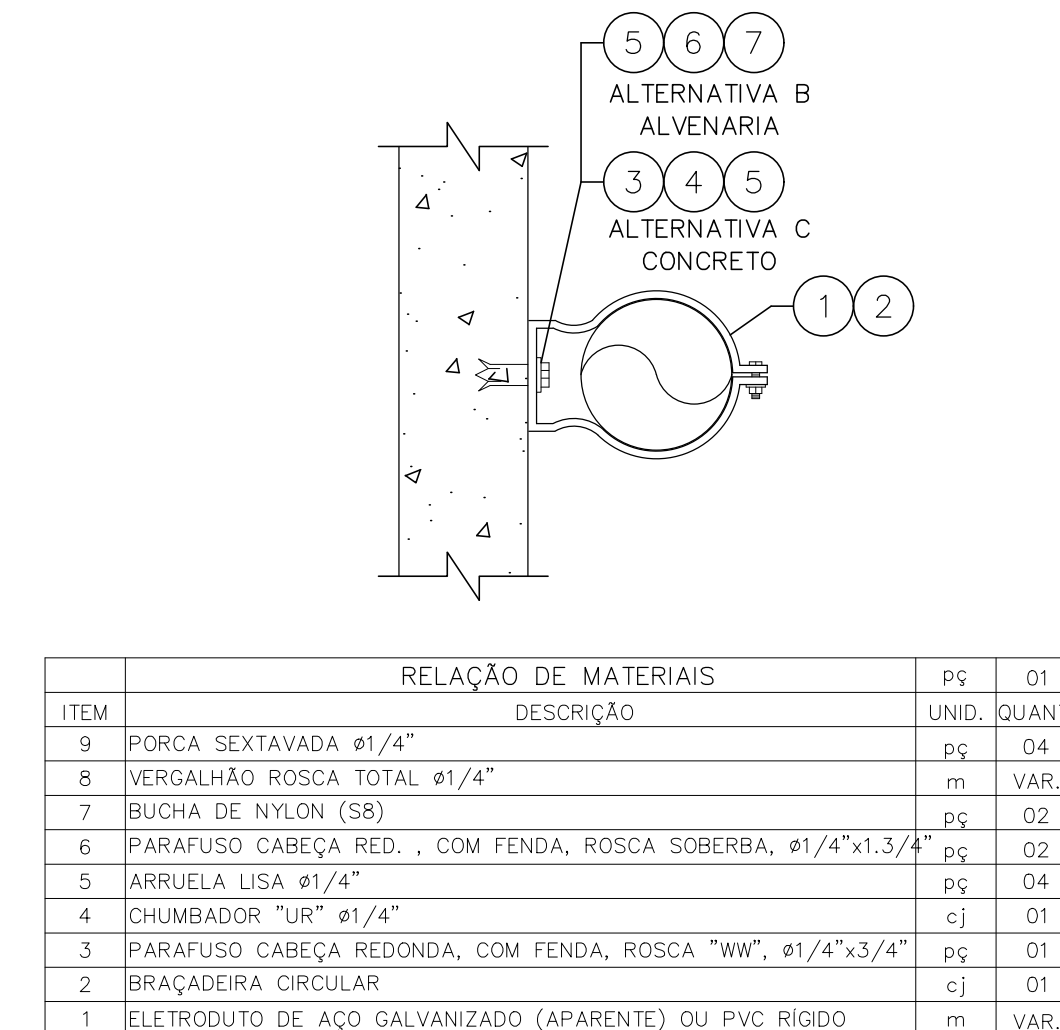

08 FIXAÇÃO DO PERFILADO ALVENARIA SEM ESCALA

01	ATENÇÃO DA DENS Nº 009/20	15/04/21	ABUO NETO	
02	EMISSÃO INICIAL	10/10/20	ABUO NETO	
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL	APROVADO
<b>Archi 5</b> arquitetos associados Rua Santa Amara, 18 - 05454-000, São Paulo - SP (11) 2242-5866 - e-mail: archi5@terra.com.br				
SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTA CRUZ				
RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE, Nº55 - SANTA CRUZ/RJ				
EMPRESA	EXECUTIVO	TÍTULO	DETALHES GERAIS	Nº FOLHA
INST. ELÉTRICAS				ELE 08/08
ESCALA	DATA	PROJETO	REVISÃO	APROVADO
1/50	02/2020	Detalhe Geral	Eng. Abílio Neto	Eng. Abílio Neto