


PLANTA – SONDAGEM

ESC. 1:125

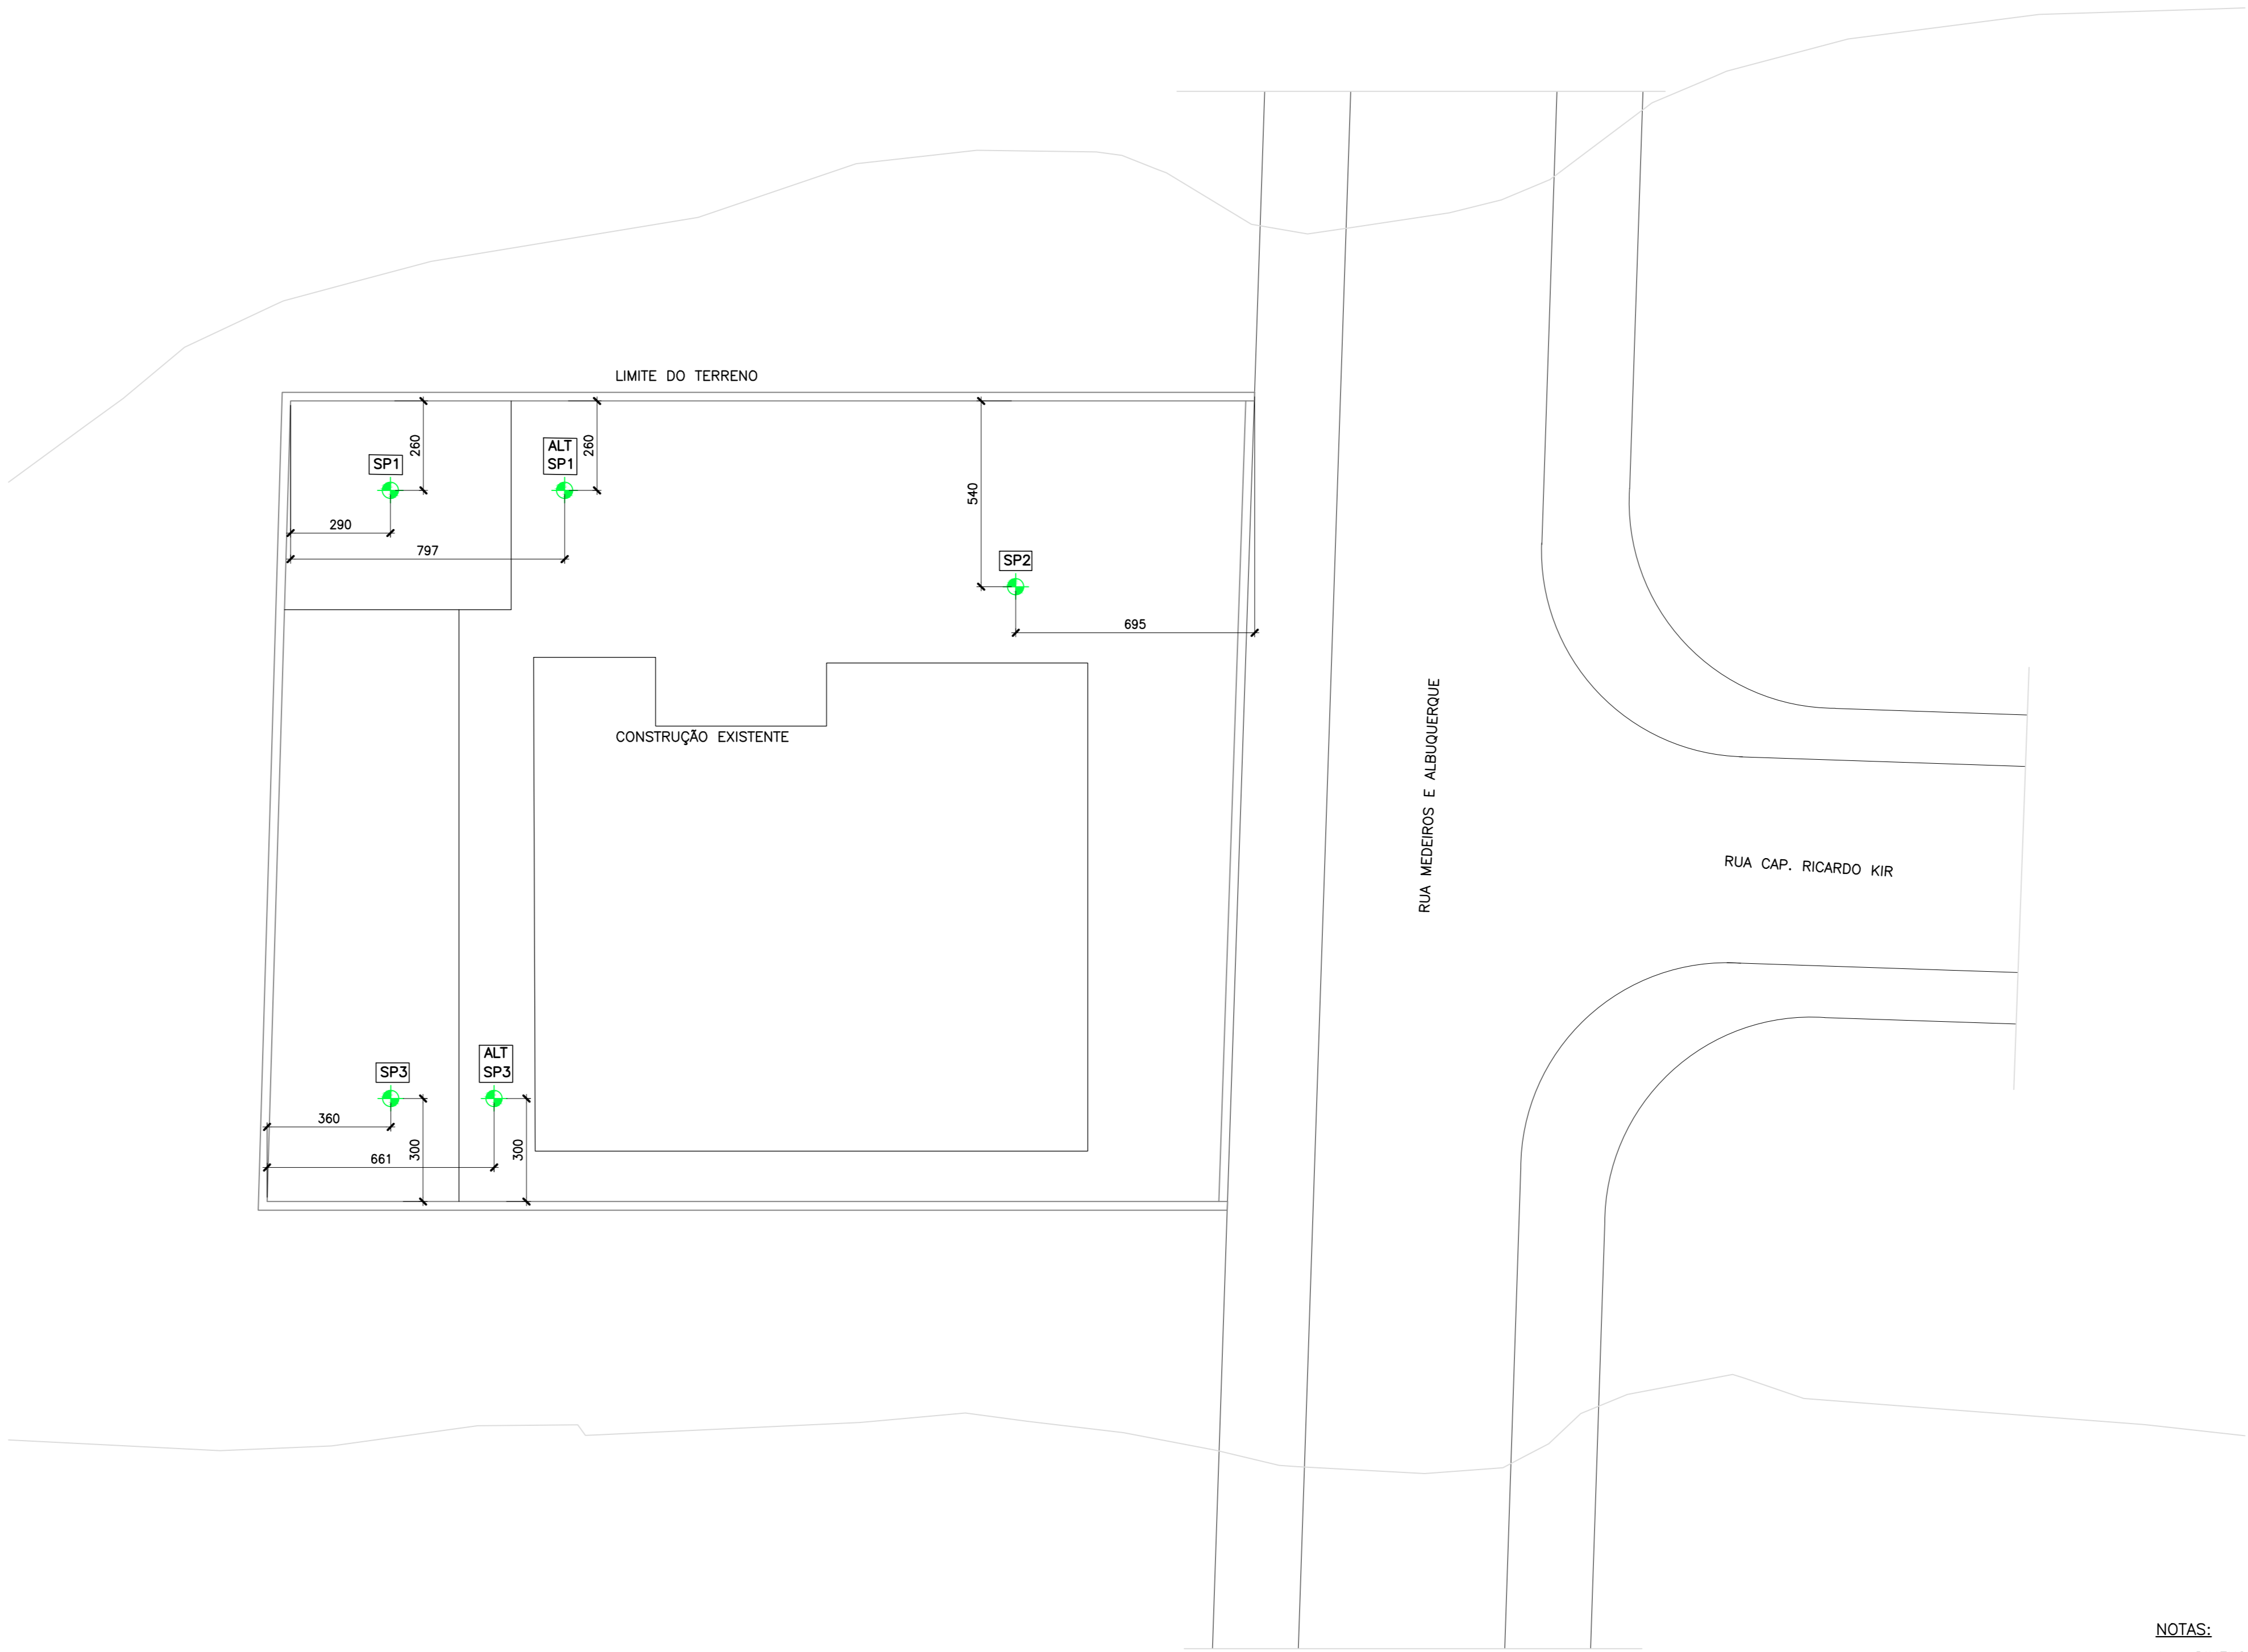

NOTAS:
1 – DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO;
2 – AS SONDAGENS DEVERÃO OBEDECER OS CRITÉRIOS DE PARALIZAÇÃO DO ITEM 6.4 DA NBR6484/2001;

Rev.	Descrição	Data	Visto
01	REVISÃO GERAL	12/11/18	
00	EMIÇÃO INICIAL	05/10/18	



CLIENTE	ARCHI 5	PROJETO Nº	1428
SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTA CRUZ		DESENHO Nº	02
ESCALA	PROJ.	DES.	APROV.
IND.	GE	MAYARA	05/10/18
			REV. 01

18-1428-0494-R01