

A

B

C

D

E

F

G

H

Atenuação e Profundidade		
Comprimento	Atenuação	Profundidade
1	7	0,10
2	7	0,20
3	7	0,30
4	7	0,40
5	7	0,50
6	7	0,70
7	7	0,90
8	7	0,99
9	7	0,15
12	12	0,30
25	25	0,50
94	94	0,50
172	172	0,50
251	251	0,05
252	7	0,05
253	7	0,08
254	7	0,15


Legenda das indicações - PAV SUPERIOR	
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

Lista de materiais - PAV SUPERIOR		
Água fria		
Aparelho		
Torneira de lavatório		
25 mm - 1/2"		1 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada		
1/2"		1 pç
PVC Acessórios		
Engate flexível cobre cromado com canopla		
1/2 - 30cm		1 pç
Engate flexível plástico		
1/2 - 30cm		1 pç
PVC rígido soldável		
Curva 90 soldável		
25 mm		3 pç
Luva de correr p/ tubo		
25 mm		1 pç
Tubos		
25 mm		4.51 m
Tê 90 soldável		
25 mm		1 pç
PVC soldável azul c/ bucha latão		
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão		
25 mm- 1/2"		2 pç

Detalhe HID-19
Escala 1:25

Legenda das indicações - PAV SUPERIOR	
CH	Chuveiro - 25mm x 3/4"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RP	Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

Lista de materiais - PAV SUPERIOR		
Água fria		
Aparelho		
Chuveiro		
25mm x 3/4"		2 pç
Torneira de lavatório		
25 mm - 1/2"		2 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada		
1/2"		2 pç
Metais		
Registro de gaveta c/ canopla cromada		
3/4"		2 pç
Registro de pressão c/ canopla cromada		
3/4"		2 pç
PVC Acessórios		
Engate flexível cobre cromado com canopla		
1/2 - 30cm		2 pç
Engate flexível plástico		
1/2 - 30cm		2 pç
PVC misto soldável		
Luva soldável c/ rosca		
25 mm -3/4"		2 pç
PVC rígido soldável		
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro		
25 mm - 3/4"		6 pç
Curva 90 soldável		
25 mm		4 pç
Tubos		
25 mm		8.69 m
Tê 90 soldável		
25 mm		4 pç
PVC soldável azul c/ bucha latão		
Joelho 90° soldável com bucha de latão		
25 mm - 3/4"		2 pç
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão		
25 mm- 1/2"		4 pç

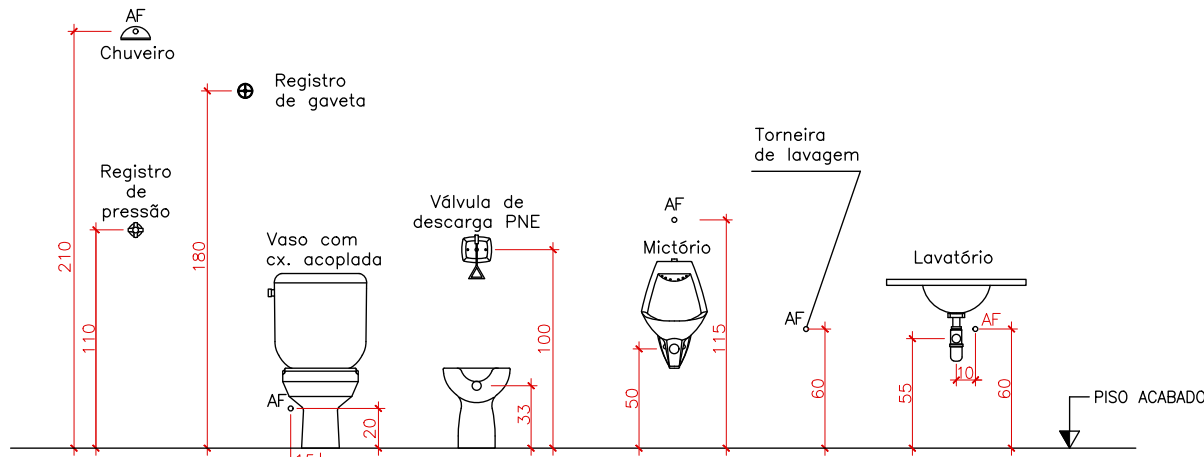

PADRÃO DAS ALTURAS DOS PONTOS HIDRÁULICOS sem escala

NOTAS

- TODA TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO EXECUTADA EM PVC MARROM CLASSE 15, FAB. TIGRE OU SIMILAR.
- TODOS OS REGISTROS DE GAVETA SERÃO EM BRONZE, EXTREMIDADES ROSCÁVEIS, HASTES FIXAS CLASSE 125 LIBRAS.
- TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA A SEREM INSTALADOS TERÃO EM SUAS EXTREMIDADES JOELHO AZUL COM ROSCA INTERNA FAB. TIGRE OU SIMILAR.
- TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, NÃO COTADA SERÁ CONSIDERADA DE 25mm.
- PARA LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS SANITÁRIAS, VER PROJETO DE ARQUITETURA.
- DEVEMOS CONFERIR SEMPRE A ALTURA DO RG DE GAVETA.

DESCRIÇÃO: REV 0 - PRODUÇÃO INICIAL		DATA: 22/06/2023
CLIENTE: DEGASE - DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS	DATA EMISSÃO: 22/06/2023	
IMÓVEL: CRIAAD DE CABO FRIO - FUTURO CENSE DE CABO FRIO	CÓDIGO EMOP: 06403002	
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUIZ DA FONSECA, S/N°	MUNICÍPIO: CABO FRIO	
NATUREZA DA OBRA: PROJETO BÁSICO	PROJETO: HIDRÁULICO	
TÍTULO DA PRANCHA: PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PLANTA BAIXA E COBERTURA	ESCALA: INDICADA	PRANCHA N°: 14/16
ÁREAS:	DO TERRENO: 2.377,52 m2	CONSTRUÍDA: A CONSTRUIR: TOTAL:
AUTOR DO PROJETO: DEPINS		
S E I N F R A - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E M O P - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		

