


Legenda das indicações - TERREO	
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

Lista de materiais - TERREO	
Água fria	
Aparelho	
Torneira de lavatório	
25 mm - 1/2"	3 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada	
1/2"	2 pç
Metais	
Registro de gaveta c/ canopla cromada	
3/4"	3 pç
PVC Acessórios	
Engate flexível cobre cromado com canopla	
1/2 - 30cm	2 pç
Engate flexível plástico	
1/2 - 30cm	3 pç
PVC rígido soldável	
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	
25 mm - 3/4"	6 pç
Curva 90 soldável	
25 mm	16 pç
Tubos	
25 mm	28.67 m
Tê 90 soldável	
25 mm	4 pç
PVC soldável azul c/ bucha latão	
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão	
25 mm- 1/2"	5 pç

NOTAS

- 1 - TODA TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO EXECUTADA EM PVC MARROM CLASSE 15, FAB. TIGRE OU SIMILAR.
- 2 - TODOS OS REGISTROS DE GAVETA SERÃO EM BRONZE, EXTREMIDADES ROSCÁVEIS, HASTES FIXAS CLASSE 125 LIBRAS.
- 3 - TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA A SEREM INSTALADOS TERÃO EM SUAS EXTREMIDADES JOELHO AZUL COM ROSCA INTERNA FAB. TIGRE OU SIMILAR.
- 4 - TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, NÃO COTADA SERÁ CONSIDERADA DE 25mm.
- 5 - PARA LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS SANITÁRIAS, VER PROJETO DE ARQUITETURA.
- 6 - DEVEMOS CONFERIR SEMPRE A ALTURA DO RG DE GAVETA.

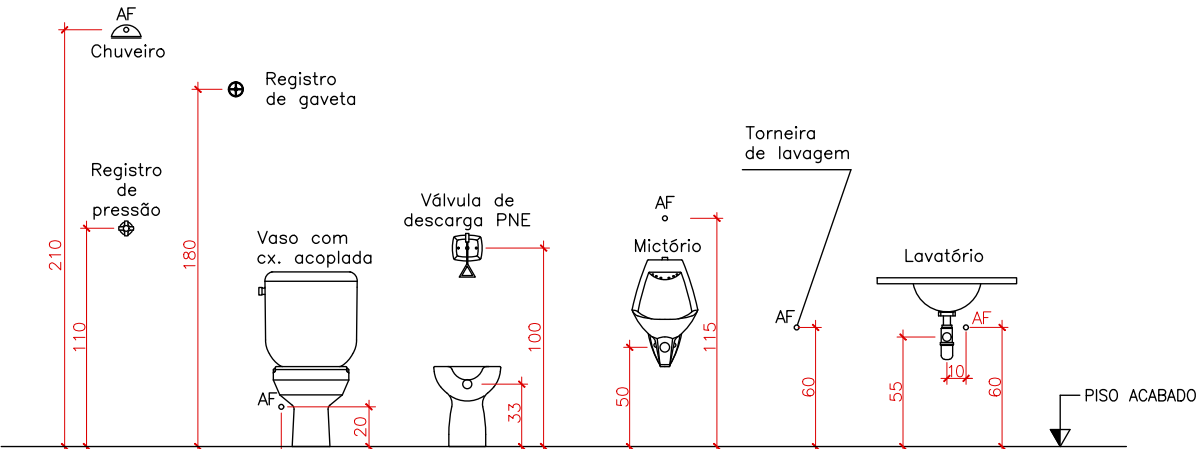

PADRÃO DAS ALTURAS DOS PONTOS HIDRÁULICOS
sem escala

DESCRIÇÃO:		DATA:	
REV 0 - PRODUÇÃO INICIAL		22/06/2023	
CLIENTE:		DATA EMISSÃO:	
DEGASE - DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS		22/06/2023	
IMÓVEL:		CÓDIGO EMOP:	
CRIAAD DE CABO FRIO - FUTURO CENSE DE CABO FRIO		06403002	
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:	
AVENIDA ANTÔNIO LUIZ DA FONSECA, S/Nº		CABO FRIO	
NATUREZA DA OBRA:		PROJETO:	
PROJETO BÁSICO		HIDRÁULICO	
TÍTULO DA PRANCHA:		ESCALA:	PRANCHA Nº:
PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO		INDICADA	12/16
PLANTA BAIXA E COBERTURA			
ÁREAS:	DO TERRENO:	CONSTRUÍDA:	A CONSTRUIR: TOTAL:
	2.377,52 m2		
AUTOR DO PROJETO:			
DEPINS			

