




ELEVAÇÃO DO EIXO F  
ESC. 1:100

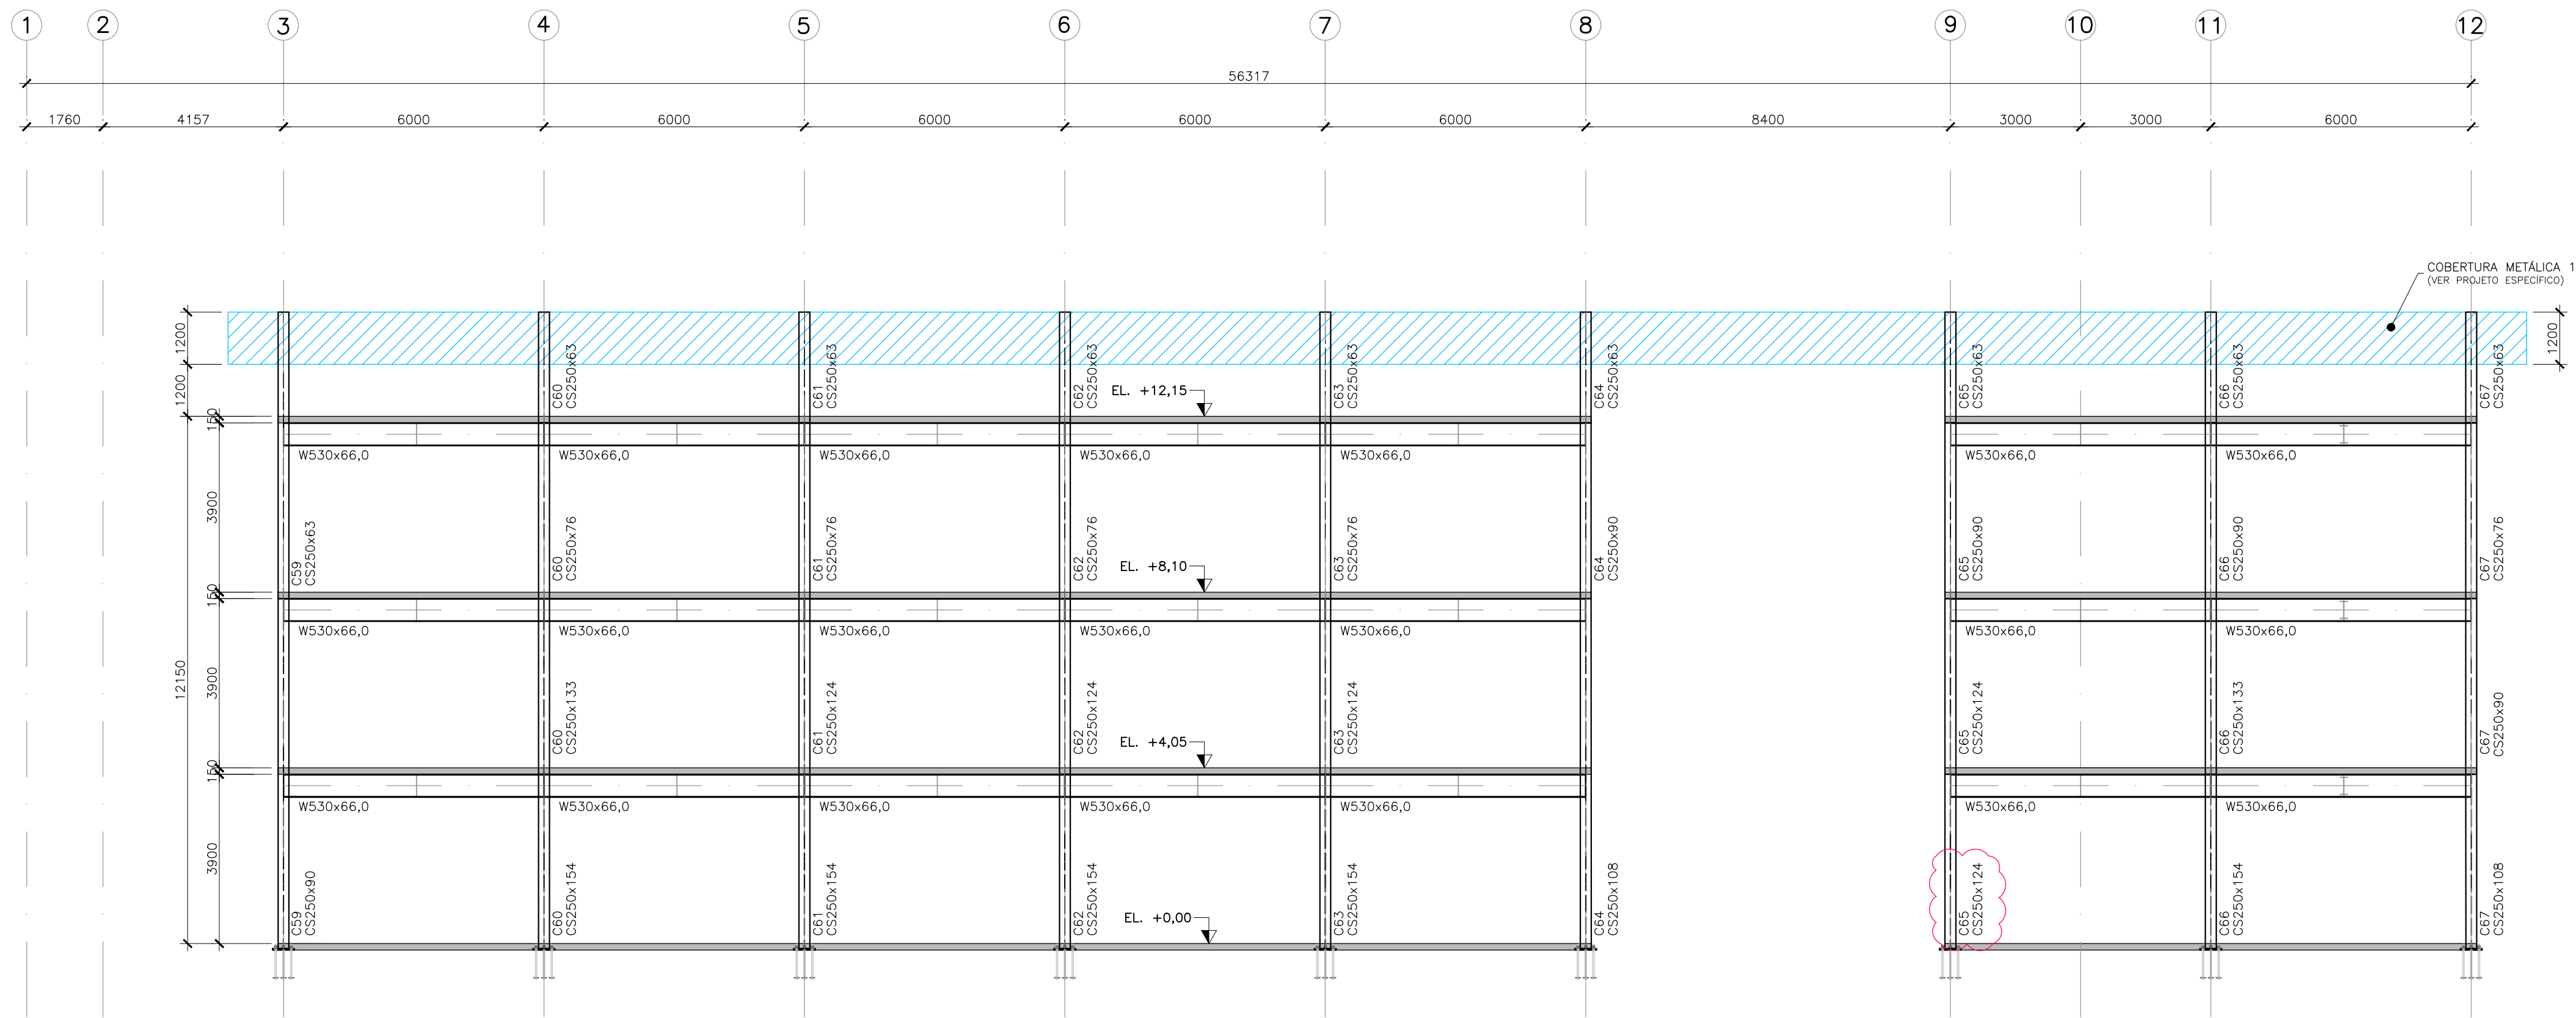

ELEVAÇÃO DO EIXO G  
ESC. 1:100

NOTAS:  
1. PARA NOTAS E DESENHOS DE REFERÊNCIA, VER DE=CFT-14.066-600-049.

01	JUL/2015	ONDE INDICADO	RGM
00	NOV/2014	EMIÇÃO INICIAL	RGM
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	DESENHO
ESCRITÓRIO RESPONSÁVEL PELO PROJETO EXECUTIVO: FORCONSUL PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA			CLIENTE: <b>CONSTRUFORTE ENGENHARIA</b>
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO G. MARTINS CREA RJ 2008114160			
APROVAÇÃO EMOP: Verificação: Em ____/____/____			
APROVAÇÃO EMOP: Aprovação: Em ____/____/____			
 GOVERNO DO Rio de Janeiro			<b>SEOBRAS</b> SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
 <b>EMOP</b> EMPRESA DE OBRAS DE MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO			
LOCAL: <b>RIO DAS OSTRAS</b>			DATA:
PROJETO: <b>CONSTRUÇÃO - ESCOLA ESTADUAL RIO DAS OSTRAS</b>			MUNICÍPIO: <b>RIO DAS OSTRAS</b>
ENGENHEIRO: <b>RUA IRMÃ FAUSTINA / ESTRADA DO CONTORNO</b>			ESCALA: <b>INDICADA</b>
DISCIPLINA: <b>PROJETO - ESTRUTURA METÁLICA</b>			Nº PRANCHAS:
TÍTULO DA PRANCHAS: <b>ELEVAÇÃO DOS EIXOS F e G</b>			DE=CFT-14.066-600-060