
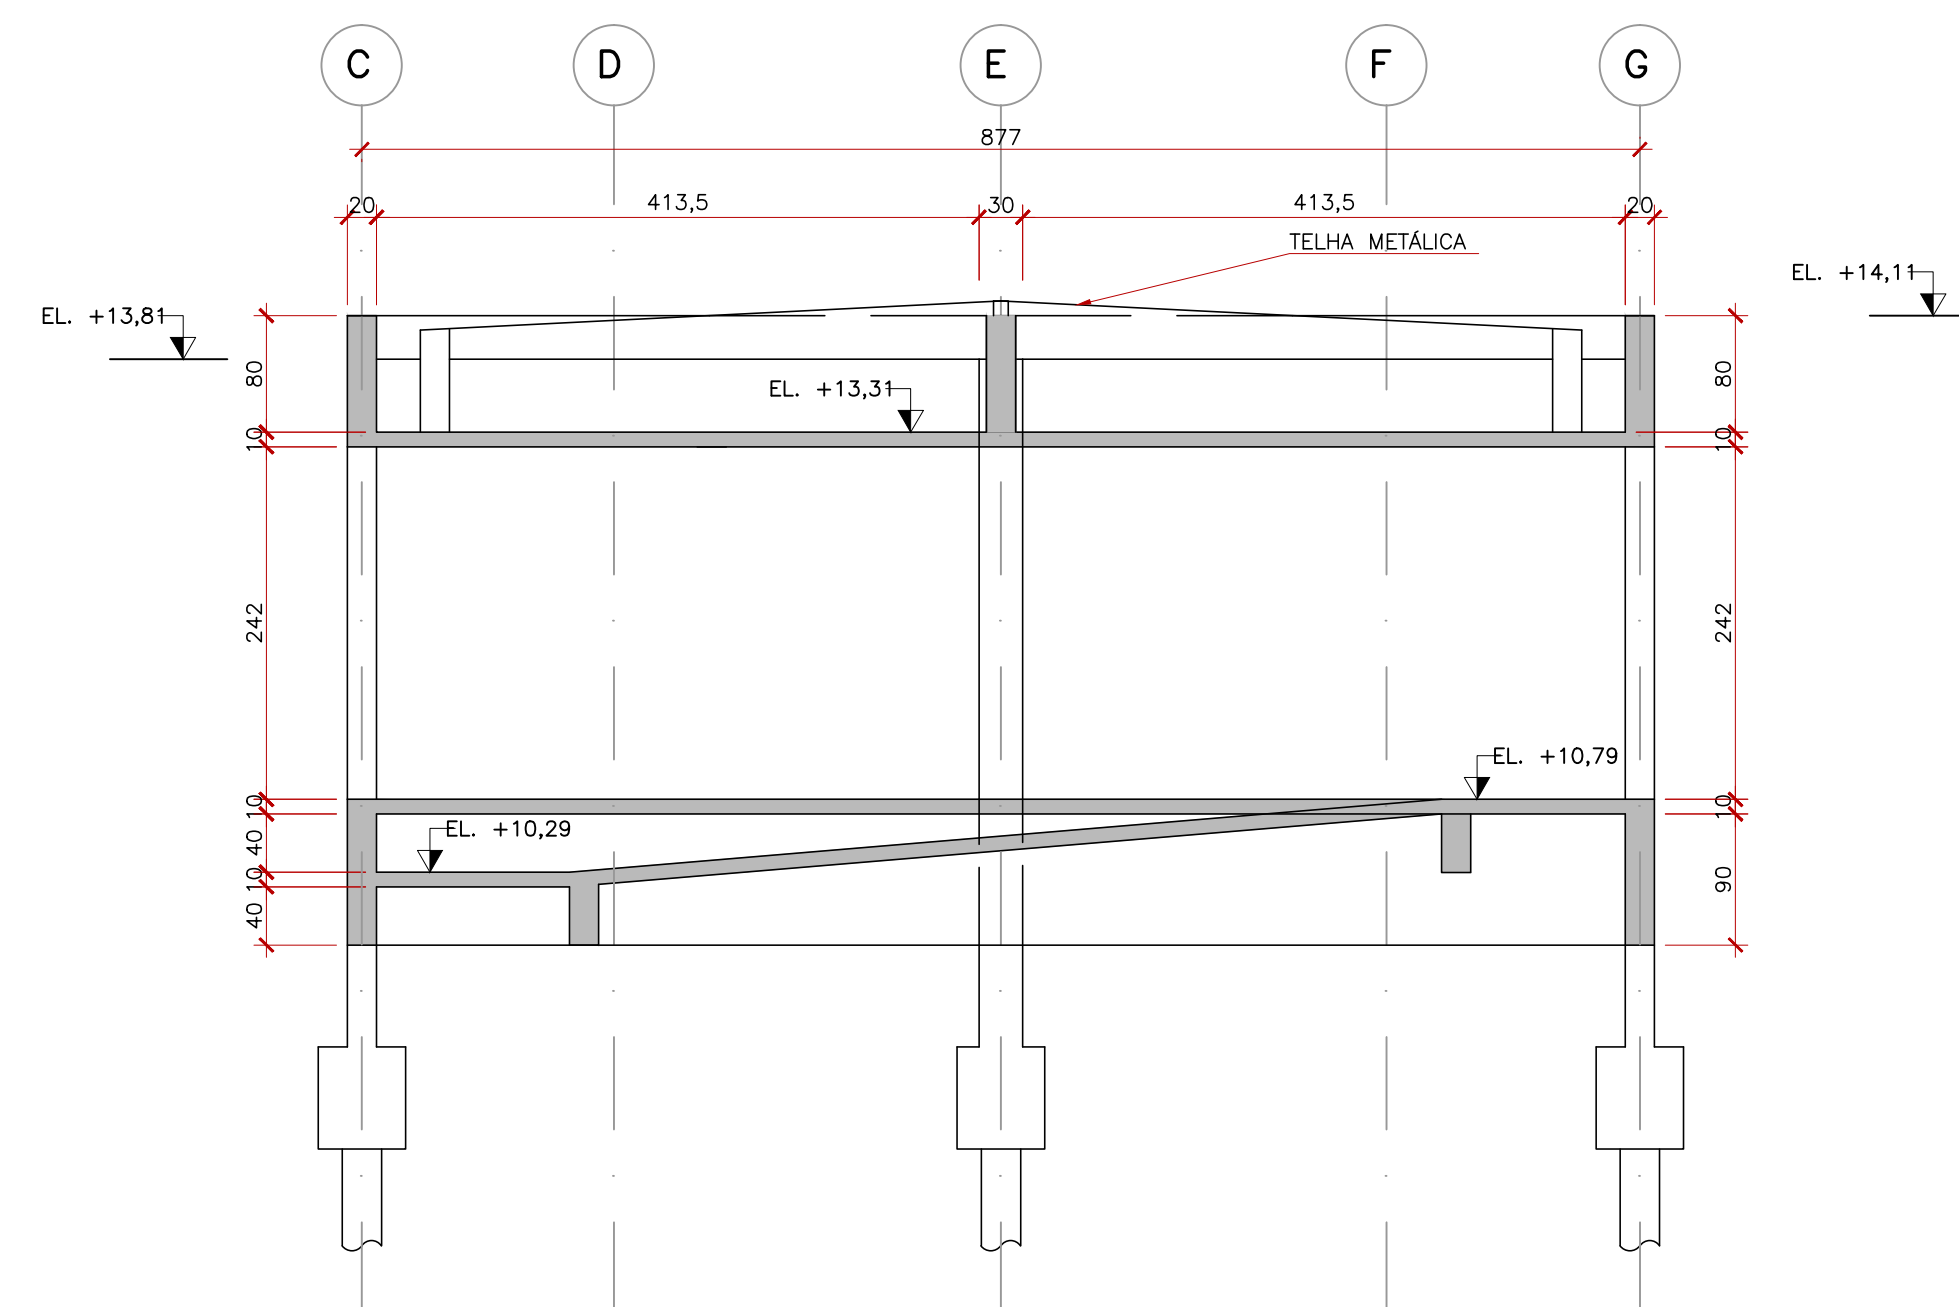
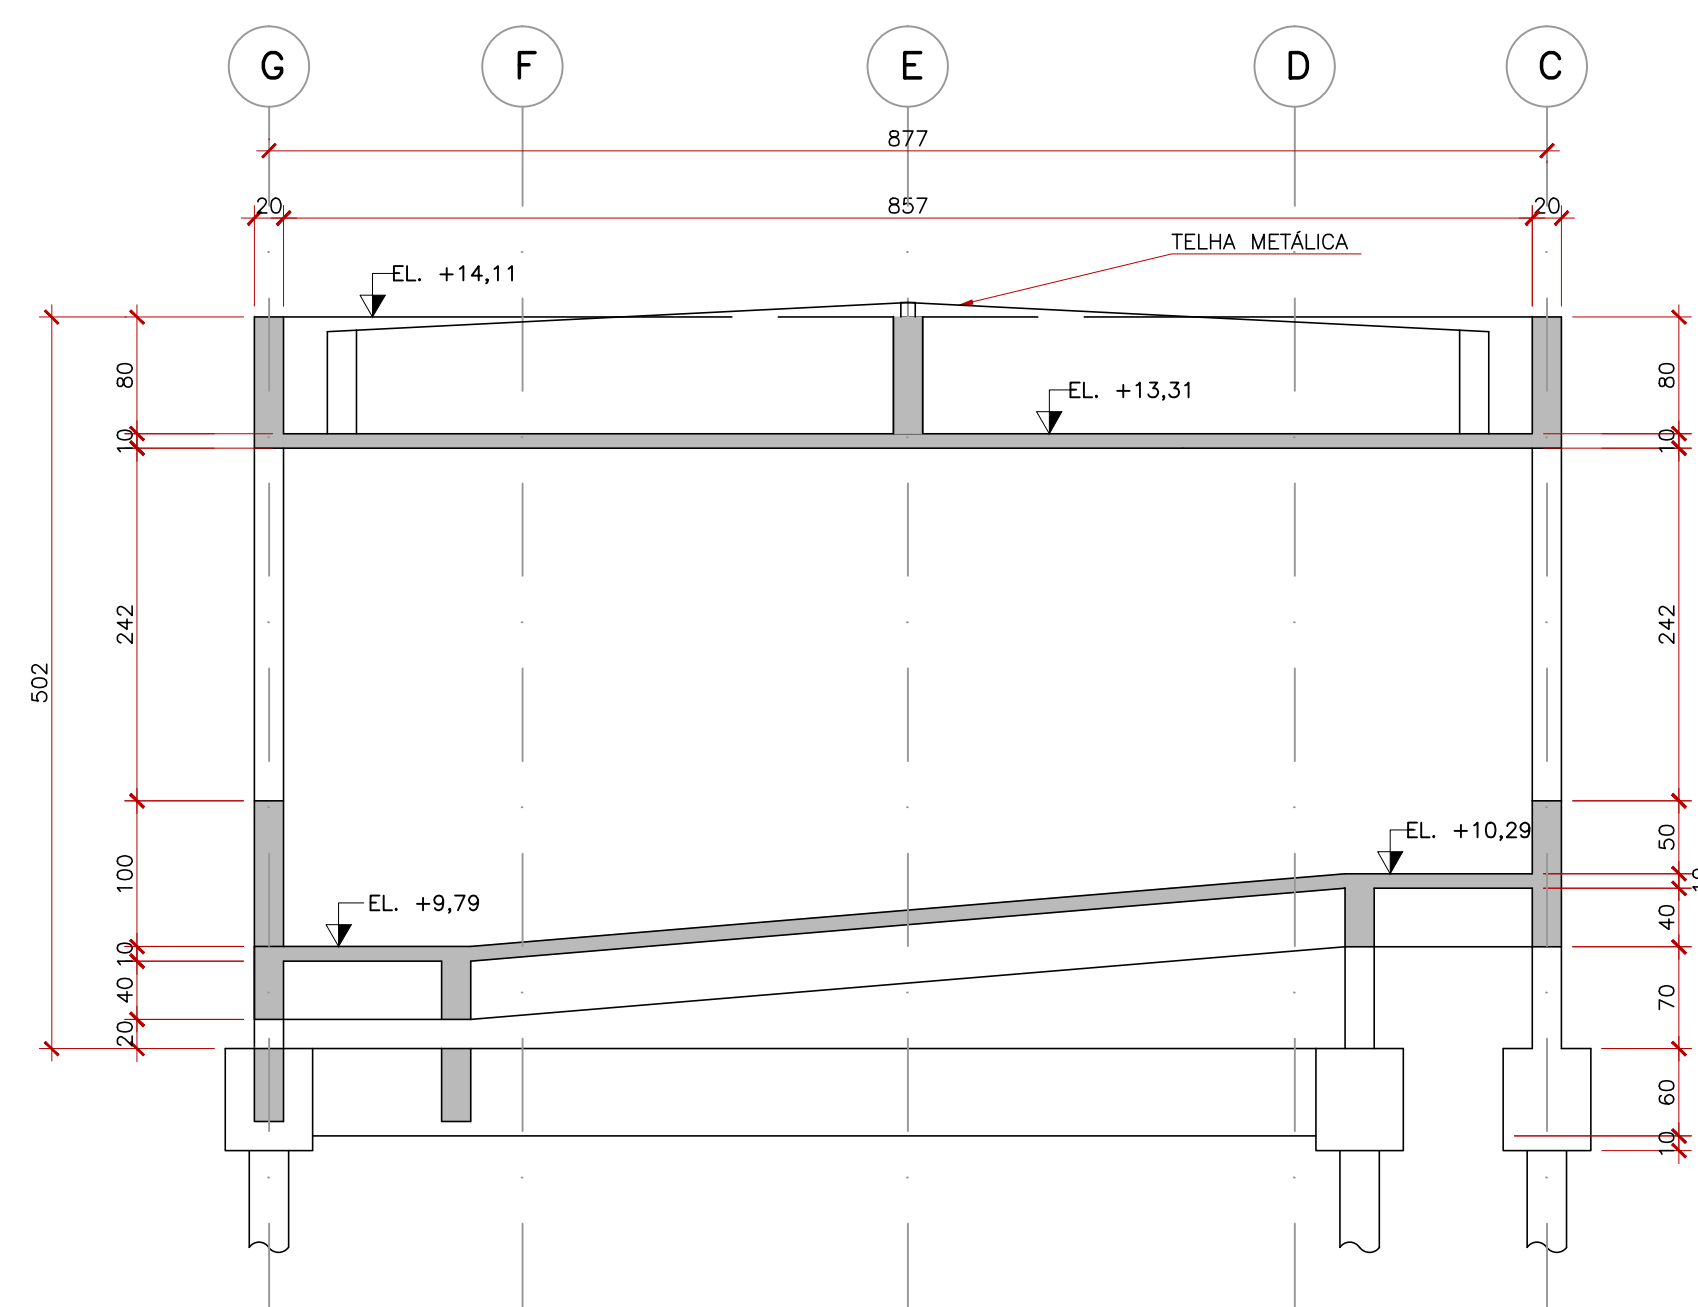


* PARA PROJETO DO FECHAMENTO E ESTRUTURA METÁLICA, VER PROJETO ESPECÍFICO.

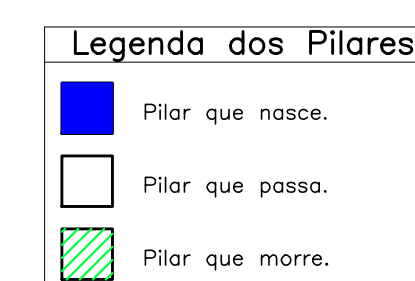

NOTAS:

1. PARA NOTAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA VER DESENHO DE-CFT-14.066-600-001.

01	OUT/2015	INDICAÇÃO DAS VIGAS DA RAMPA	CTJ
01	NOV/2014	EMIÇÃO INICIAL	RGM
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	DESENHO
ESCRITÓRIO RESPONSÁVEL PELO PROJETO EXECUTIVO: FORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA			CLIENTE: CONSTRUFORTE ENGENHARIA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO G. MARTINS CREA RJ: 20081 14160			
APROVAÇÃO: EMOP Verificação: _____ Em: ____/____/____	APROVAÇÃO: EMOP Aprovação: _____ Em: ____/____/____		
<div><div><div>GOVERNO DO Rio de Janeiro</div></div><div><div>SEOBRAS</div><div>SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS</div></div><div></div></div>			
LOCAL: RIO DAS OSTRAS		DATA:	
PROJETO: CONSTRUÇÃO - ESCOLA ESTADUAL RIO DAS OSTRAS		MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO	
ENDEREÇO: RUA IRMÃ FAUSTINA / ESTRADA DO CONTORNO		ESCALA: INDICADA	
DISCIPLINA: PROJETO - ESTRUTURA DE CONCRETO - PALCO		Nº PRANCHA:	
TÍTULO DA PRANCHA: FORMAS - PLANTAS E CORTES		DE-CFT-14.066-600-12	